



## DHP 31-16

### Konstantní teplota přívodu s čidlem do kanálu FL 30 P

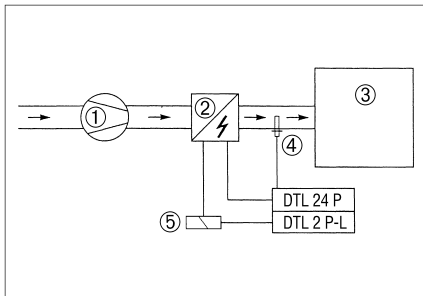


- ① Ventilátor
- ② Elektrický ohřivač vzduchu
- ③ Prostor
- ④ Kanálové čidlo FL 30 P
- ⑤ Stykač

### Konstantní teplota prostoru s čidlem FR 30 P

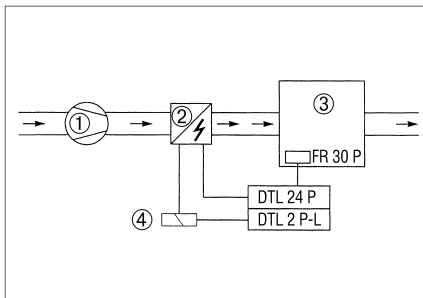

- ① Ventilátor
- ② Elektrický ohřivač vzduchu
- ③ Prostor
- ④ Prostorové čidlo FR 30 P
- ⑤ Stykač

### Konstantní teplota prostoru s čidly FR 30 P a FL 30 P

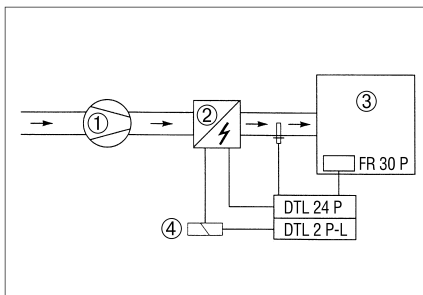

- ① Ventilátor
- ② Elektrický ohřivač vzduchu
- ③ Prostor
- ④ Kanálové čidlo FL 30 P
- ⑤ Prostorové čidlo FR 30 P
- ⑥ Stykač