


Možnosti nastavení DRH...

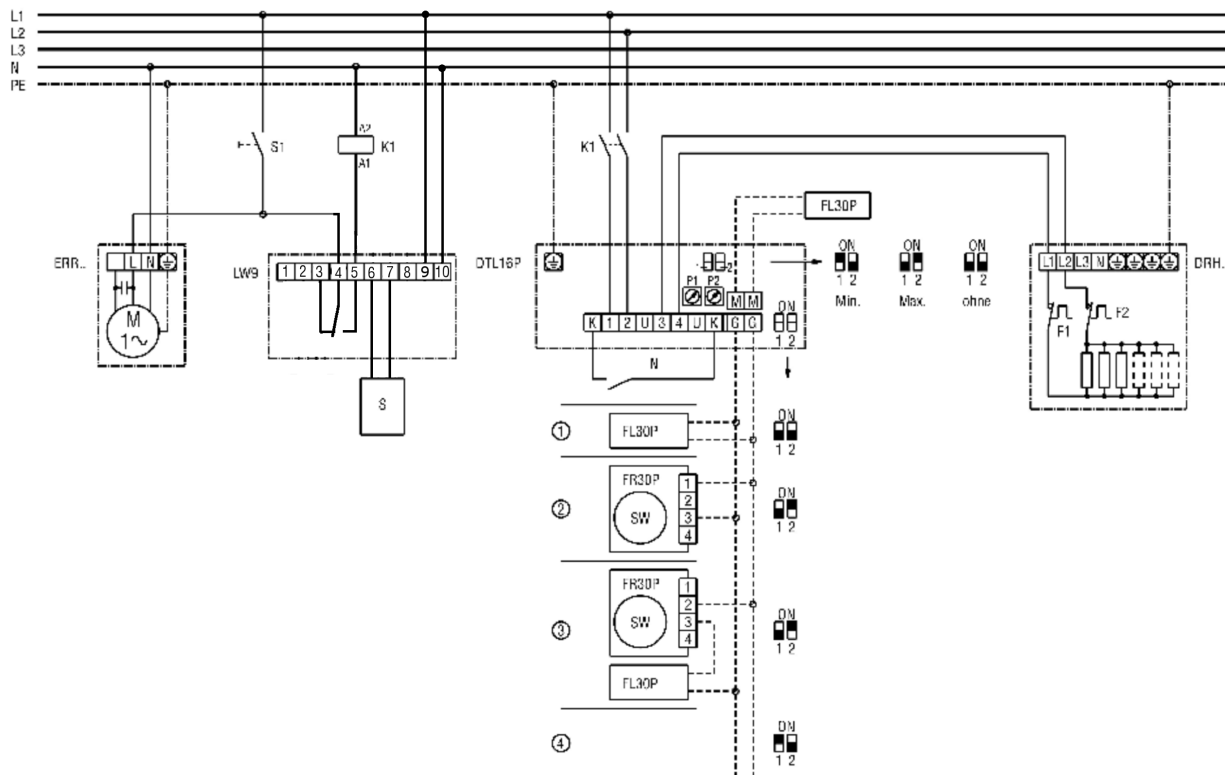

- S1 - Zap
 K1 - Odpojení ohřevu
 S - čidlo
 ERR - Radiální potrubní ventilátor
 LW 9 - hlídač proudění vzduchu
 ETL 16 P - elektronický regulátor teploty
 DTL 16 P - Elektronický regulátor teploty
 FL 30 P - kanálové čidlo pro omezení Max/Min
 FR 30 P - Prostorové čidlo
 DRH - Elektroohříváč vzduchu
 F1 - Omezovač teploty s ručním zprovozněním
 F2 - Omezovač teploty s automatickým zprovozněním
 N - Noční pokles
- ① Externí kanálové čidlo a vnitřní volič požad. hodnoty v ETL 16 P
 - ② Externí prostorové čidlo a ext. volič pož. teploty
 - ③ Externí kanálové čidlo a ext. volič pož. teploty
 - ④ Interní prostorové čidlo a vnitřní volič požad. hodnoty v DTL 16 P