

RLS 45 O - regulátor ovzduší PushPull 45 Objekt

PPB 30 O - ventilační jednotka PushPull Balanced 30 Objekt

X 1.1 - RLS - svorka připojení sítě

X 1.2 - RLS - svorka připojení Fan/Bus


UP-L - zapuštěný rozváděč pro připojení ventilačních jednotek, hvězdicové připojení všech jednotek

W-F1 - řídicí vedení Fan 1, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délky k rozváděči 4 m.

W-F2 - řídicí vedení Fan 2, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délky k rozváděči 4 m.

W1.X - řídicí vedení ventilační jednotky, doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délka vedení od rozváděče UP-L k jednotce PP 45 = 25 m.

W3 - připojovací vedení Bus (RS-485), doporučený typ J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. délka vedení k senzorům, RLS, LT cca. 100 m. Alternativně lze tuto přípojku použít také jako Mod-Bus RTU sběrnici.

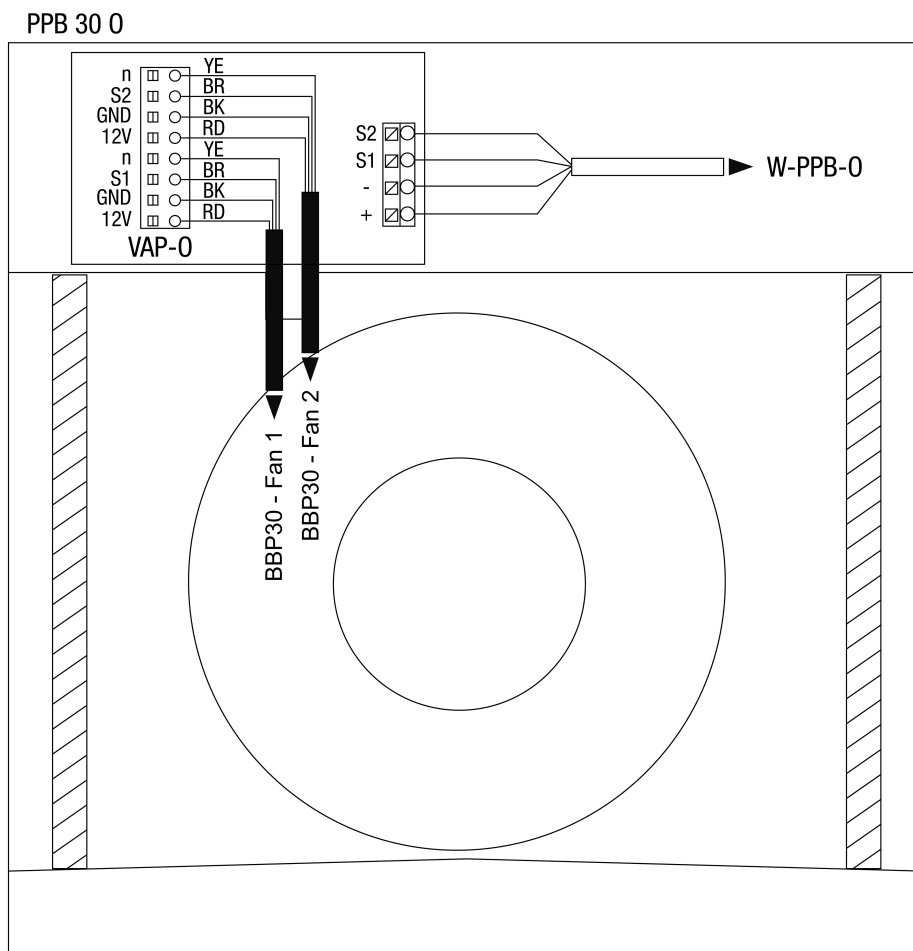

PPB 30 O - ventilační jednotka PPB 30 Objekt

VAP-O - deska připojení ventilátoru Objekt

PPB 30 - Fan 1 - připojovací vedení ventilátor 1

PPB 30 - Fan 2 - připojovací vedení ventilátor 2

W-PPB-O - připojovací vedení PPB 30 O k RLS 45 K / O, doporučené řídicí vedení J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm<sup>2</sup>. Maximální délka k PPB 30 O - 25 m od středu hvězdy.