SCHÉMA ZAPOJENÍ

RLS 2

RLS 2 s ventilačním přístrojem WRG 300 DC

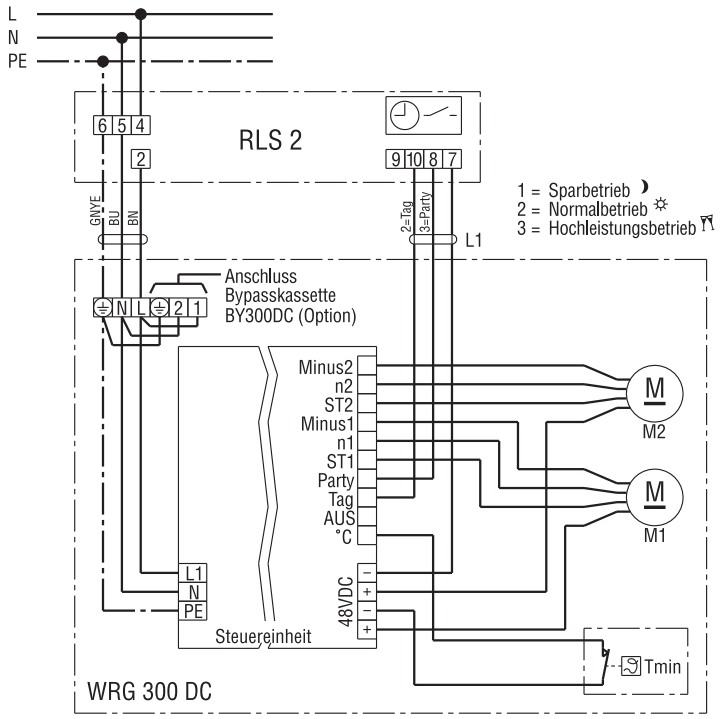

RLS2	3-Stufenschalter mit Schaltuhr	M1	Zuluft-Ventilator
	Gerät aus	M2	Abluft-Ventilator
	Tagbetrieb / Lüfterstufe 2	Tmin	Frostschutz
	Nachtbetrieb / Lüfterstufe 1	L1	Schwachstromkabel,3-adrig, > = 0,14mm² (bauseits)
	Automatikbetrieb / Lüfterstufe 1/2		
	Partybetrieb / Lüfterstufe 3		