


WS 300 Flat KBR

A - ventilační přístroj WS 300 Flat
A1 - elektronická vložka
A2 - regulace KWL
B - ovládací díl RLS 1 WR
B2-B5 - paralelní připojení max. 5 RLS 1 WR
BT1 - komfortní BDE RLS T1 WS
W1 - připojovací vedení 230 V AC
W2 - stíněné řídicí vedení k ovládacímu dílu RLS 1 WR, např. LIYY 6 x 0,34 mm² (není v dodávce)
W2 - stíněné řídicí vedení k ovládacímu dílu RLS 1 WS, např. LIYY 4 x 0,34 mm² (není v dodávce)
W5 - připojovací vedení PTC-topného registru
W7 - připojovací vedení motoru obchvatu
S1 - vypínač přístroje
M1 - ventilátor odpadního vzduchu a odvodu
M2 - ventilátor venkovního vzduchu a přívodu
M3 - motor obchvatu
T-LET - čidlo teploty vstupu (venkovní vzduch)
T-FOL - čidlo teploty odpadního vzduchu
T-ZUL - čidlo teploty přívodu
S-ABL - kombinované čidlo na odvodu
N - síť
O - volba
ZUL - přívod
ABL - odvod
H - topný registr
K - kontakt
S - čidla
D - digital
F - sonda
BY - obchvat
BYM - motor obchvatu

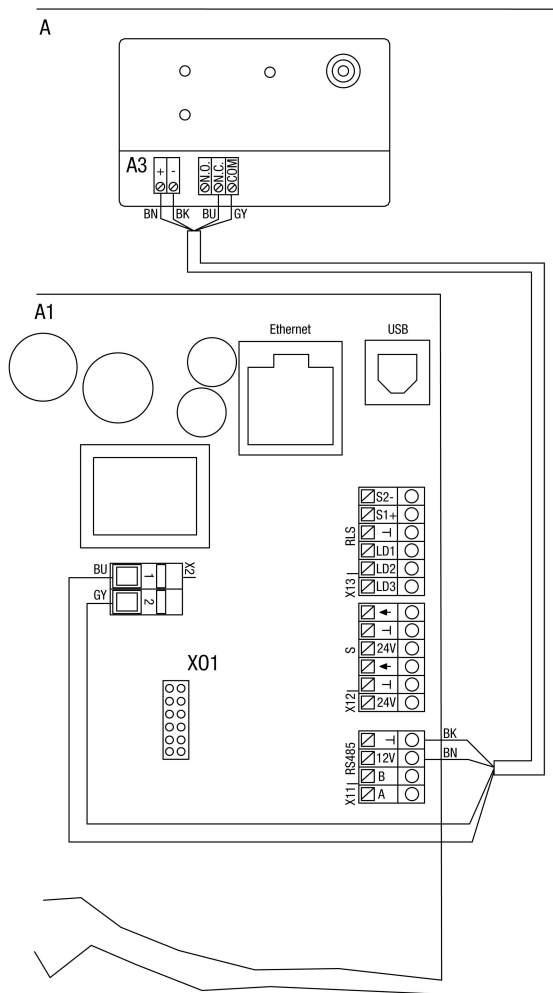

- A - ventilační přístroj WS 300 Flat
- A1 - elektronická vložka
- A2 - regulace KWL
- GS - senzor škodlivých plynů (kombiALARM)
- S - čidla
- A3 - 12V DC výstup