


## DRH 25-9 R


### Einbausituation im Rohrsystem

In der Grafik ist der Einbau der Elektroluft-Erhitizers in das Lüftungssystem dargestellt. Insbesondere die Verwendung der Komponenten (Temperaturfühler, Differenzdruckwächter) wird gezeigt.

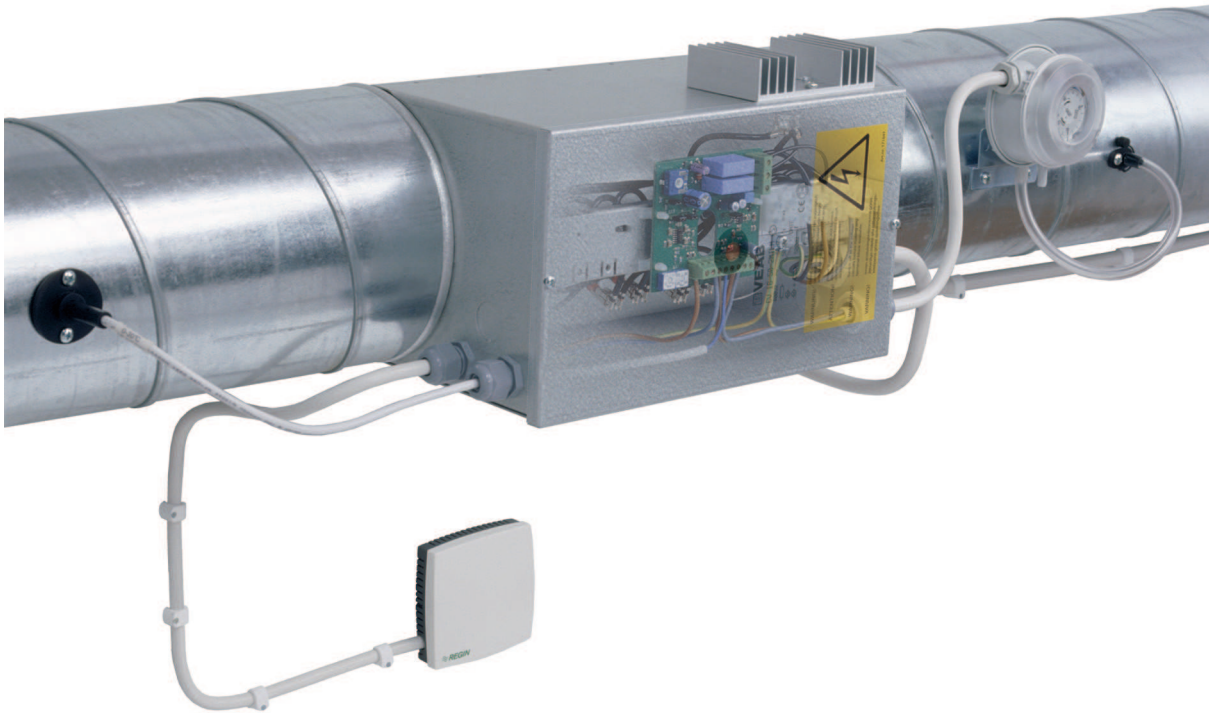

- ① Kanalfühler FL 30 P (im Lieferumfang enthalten)
- ② Raumfühler FR 30 P (im Lieferumfang enthalten)
- ③ Elektro-Lufterhitzer mit integriertem Regler
- ④ Differenzdruckwächter DW 1000
- ⑤ Rohr

### Konstante Raumtemperatur mit Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P

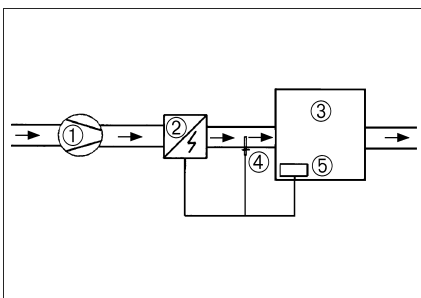

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer mit integriertem Regler
- ③ Raum
- ④ Kanalfühler FL 30 P
- ⑤ Raumfühler FR 30 P