


## DRH 31-6

### Konstante Raumtemperatur


Temperaturmessung mit eingebautem Fühler im ETL 16 P, oder DTL 16 P.

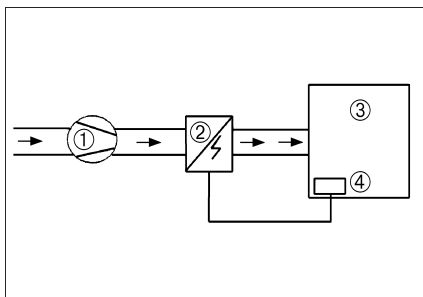

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- ③ Raum
- ④ ETL 16 P, DTL 16 P


### Konstante Zulufttemperatur mit Kanalfühler FL 30 P

Begrenzung der maximalen Zulufttemperatur mit Kanalfühler FL 30 P

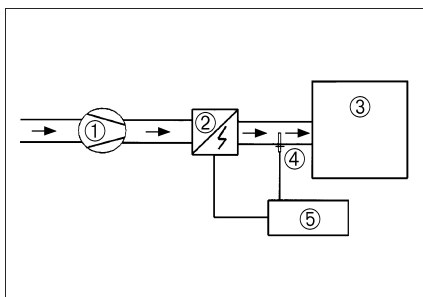

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- ③ Raum
- ④ Kanalfühler FL 30 P
- ⑤ ETL 16 P


### Konstante Raumtemperatur mit Raumfühler FR 30 P

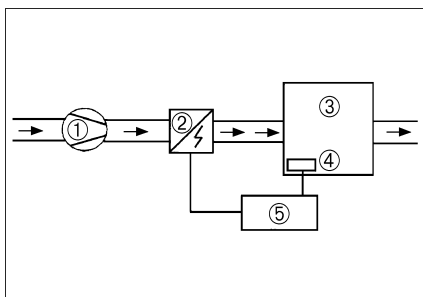

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- ③ Raum
- ④ Raumfühler FR 30 P
- ⑤ ETL 16 P

### Konstante Raumtemperatur mit Raumfühler FR 30 P und Kanalfühler FL 30 P

## DRH 31-6

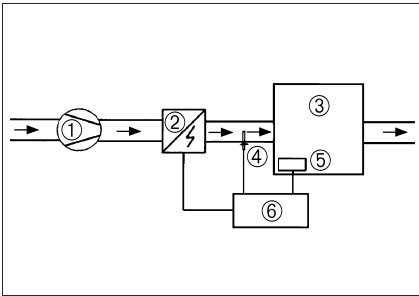

- ① Ventilator
- ② Elektro-Lufterhitzer
- ③ Raum
- ④ Kanalfühler FL 30 P
- ⑤ Raumfühler FR 30 P
- ⑥ DTL 16 P