


## DZR 40/4 B Ex t

### Einbau in Lüftungsleitung

- Empfohlener Abstand zum nächsten Formstück mindestens 3-5 x Rohrdurchmesser "D"
- Bei Querschnittsverengung: Rohrdurchmesser "d" = max. 0,75 x Rohrdurchmesser "D", Neigungswinkel 6-8°

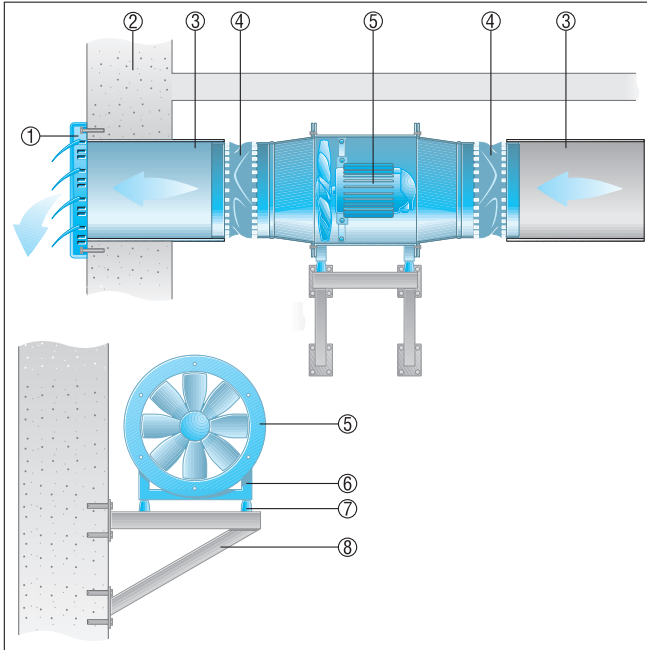

- ① Verschlussklappe, selbsttätig
- ② Außenwand
- ③ Lüftungsleitung, bauseitig
- ④ Elastischer Verbindungsstutzen ELA..-Ex
- ⑤ Ventilator
- ⑥ BefestigungsfüÙe FU (1 Satz)
- ⑦ Schwingungsdämpfer GP..
- ⑧ Konsole, bauseitig