


DRD 31 EC

Dachventilatoren DRD 31 EC, DRD 40 EC und DRD 50 EC mit Potentiometer ST EC 010

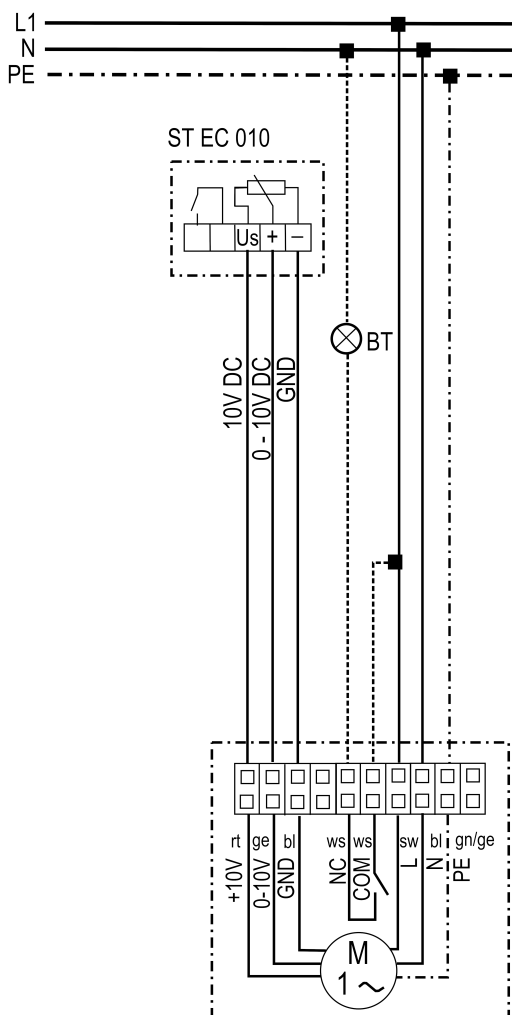


Absicherung und Hauptschalter bauseits
BT - Betrieb

DRD 31 EC

Dachventilatoren DRD 31 EC, DRD 40 EC und DRD 50 EC mit Potentiometer ST EC 3


3

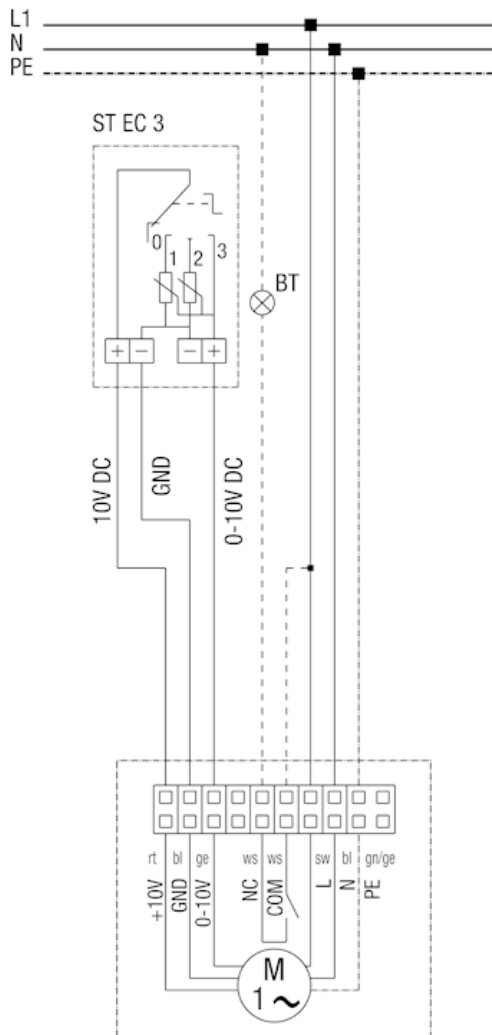

Absicherung und Hauptschalter bauseits
 Stufe 1 - 3 bis 7 V DC
 Stufe 2 - 5 bis 9 V DC
 Stufe 3 - 10 V DC
 BT - Betrieb

DRD 31 EC

Dachventilatoren DRD 31 EC, DRD 40 EC und DRD 50 EC mit Potentiometer ST EC 230

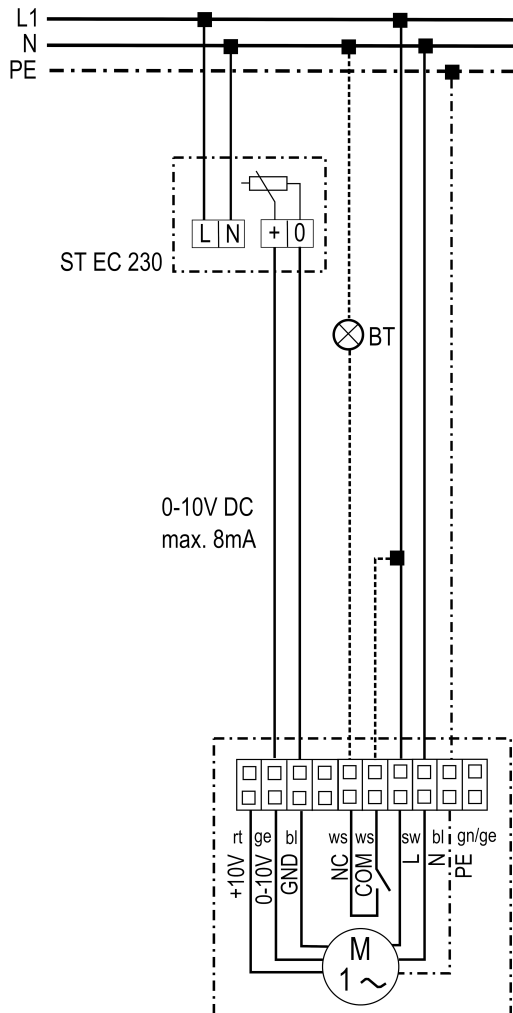

Absicherung und Hauptschalter bauseits
BT - Betrieb