


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

CleanBox 1200

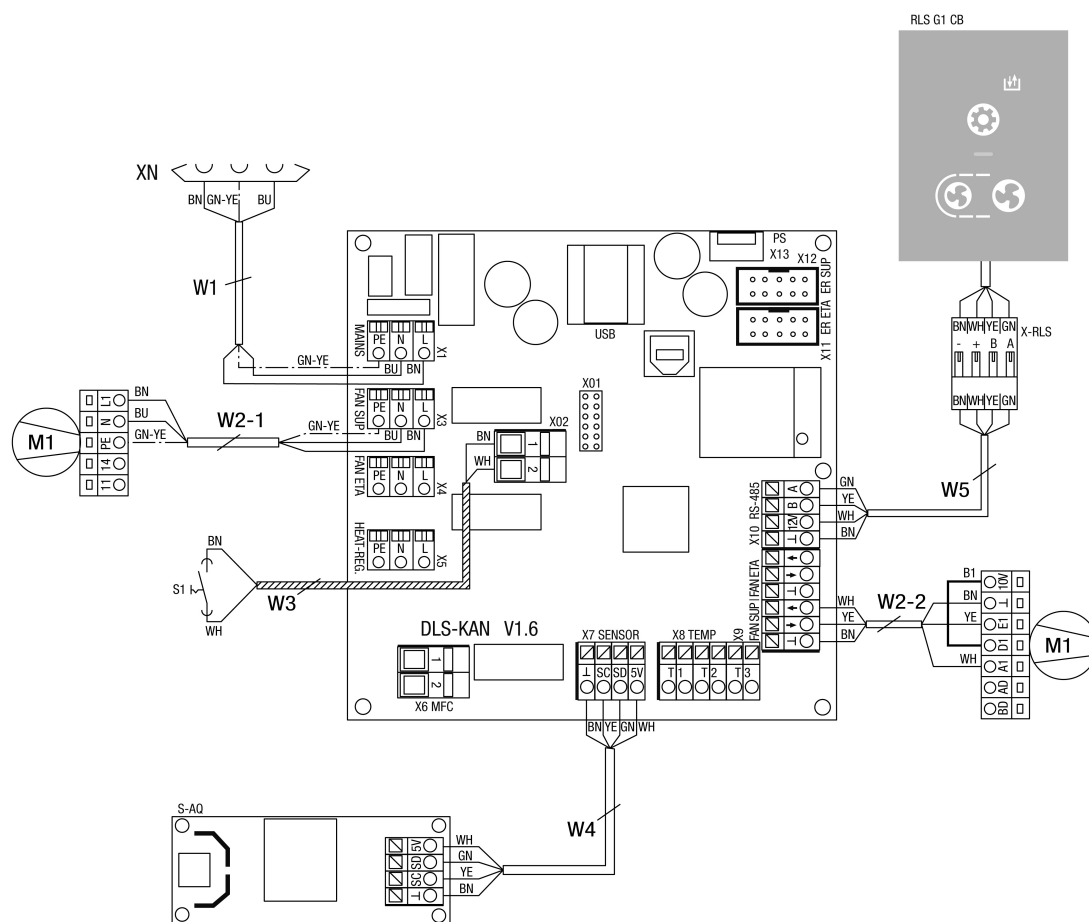

Bornes et conduites

- A1 - Épurateur d'air CleanBox 1200
- XN - Prise femelle avec terre Raccordement au réseau
- W1 - Câble de raccordement 230V
- W2-1 - Câble de raccordement 230 VCA, ventilateur (3G1,5)
- W3 - Câble de raccordement du contacteur de porte S1
- W4 - Câble de raccordement Module détecteur interne
- W2-2 - Câble de commande ventilateur (LifYY 4 x 0,34 mm)
- W5 - Câble de raccordement commande d'air ambiant RLS G1 CB
- X-RLS - Raccord enfichable RLS
- B1 - Pont à insérer 10 V - D1 / Validation ventilateur

Composants

- M1 Ventilateur
- S1 Compartiment électronique contacteur de porte
- S-AQ Module détecteur WS 75 CO2
- RLS G1 CB Commande d'air ambiant RLS G1 CB