


DHP 22-9


DHP 22-9 avec EPK / DPK et DTL 24 P

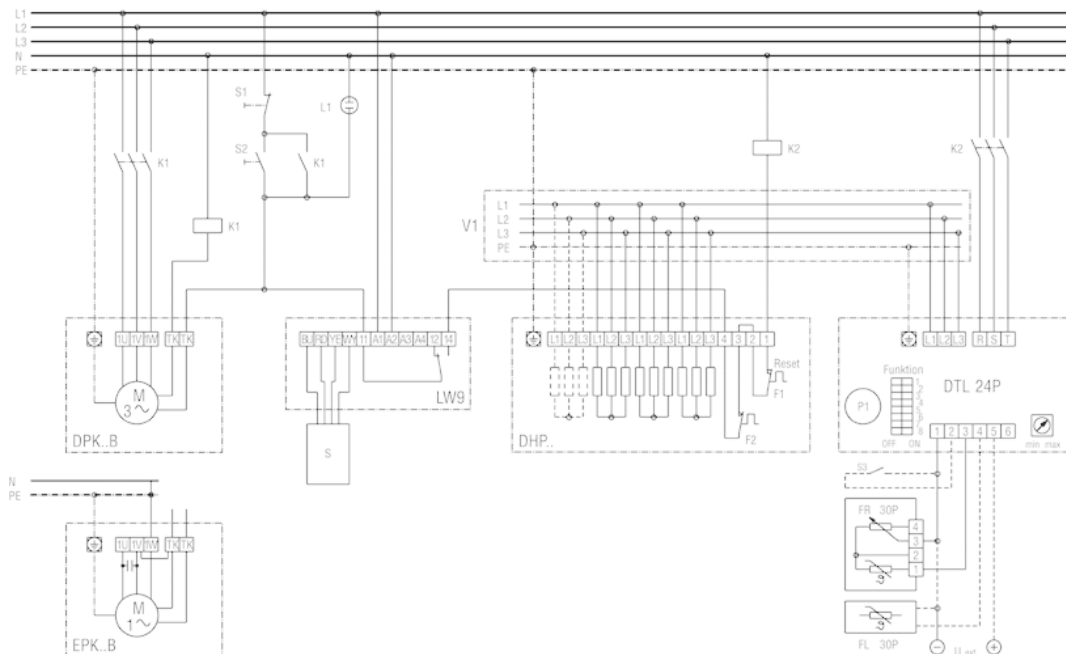

- S1 - Installation Arrêt
- S2 - Installation Marche
- L1 - Témoin lumineux Installation Marche
- K1 - Contacteur US16
- K2 - Contacteur à fournir par le client
- DPK..B - Ventilateur centrifuge série DPK
- EPK..B - Ventilateur centrifuge série EPK
- LW 9 - Contrôleur de débit d'air (le relais colle en fonction du flux d'air)
- DHP.. - Réchauffeur d'air DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16
- F1 - Limiteur de température
- F2 - Limiteur de température de sécurité
- S - Détecteur

DHP 22-9

DHP 22-9 avec EPK / DPK et DTL 24 P

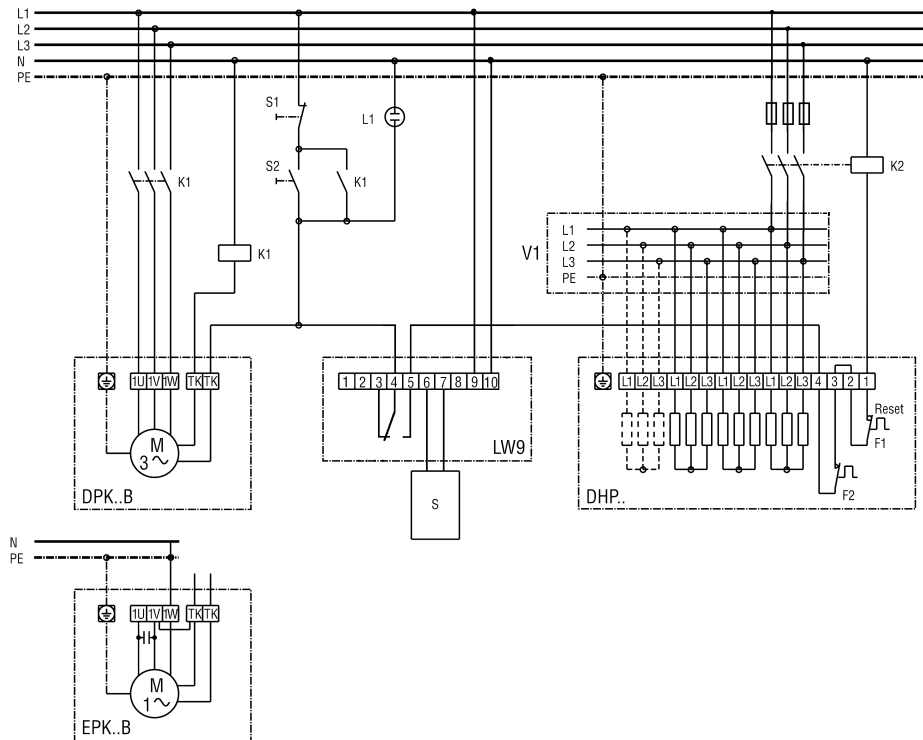

- S1 - Installation Arrêt
- S2 - Installation Marche
- L1 - Témoin lumineux Installation Marche
- K1 - Contacteur US16
- K2 - Contacteur à fournir par le client
- DPK..B - Ventilateur centrifuge série DPK
- EPK..B - Ventilateur centrifuge série EPK
- LW 9 - Contrôleur de débit d'air (le relais colle en fonction du flux d'air)
- DHP.. - Réchauffeur d'air DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16
- F1 - Limiteur de température
- F2 - Limiteur de température de sécurité
- S - Détecteur