



## DHP 22-9

### Konstantna temperatura usisnog zraka s kanalnim osjetnikom FL 30 P

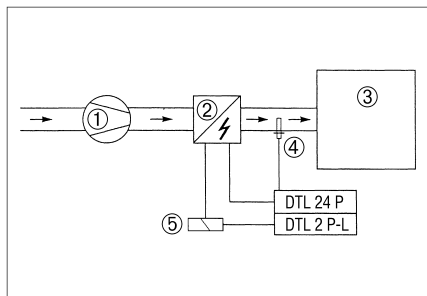


- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ Kanalni osjetnik FL 30 P
- ⑤ Zaštita

### Konstantna sobna temperatura sa sobnim osjetnikom FR 30 P

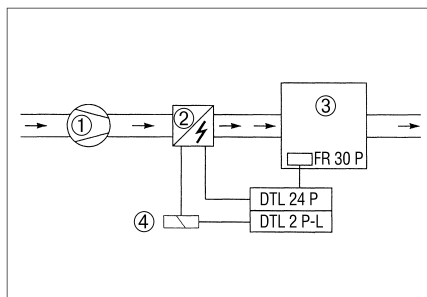

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ Sobni osjetnik FR 30 P
- ⑤ Zaštita

### Konstantna sobna temperatura sa sobnim osjetnikom FR 30 P i kanalnim osjetnikom FL 30 P

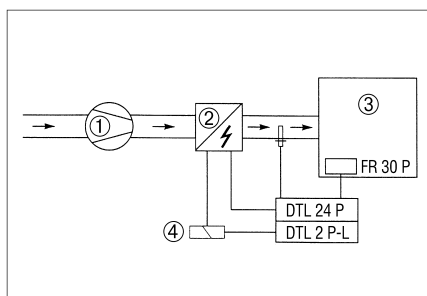

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ Kanalni osjetnik FL 30 P
- ⑤ Sobni osjetnik FR 30 P
- ⑥ Zaštita