


## DRH 16-5 R


### Situacija ugradnje u cijevni sustav

Na slici je prikazana ugradnja električnog grijača zraka u ventilacijski sustav. Posebno se prikazuje uporaba komponenti (temperaturni osjetnik, regulator razlike tlaka).

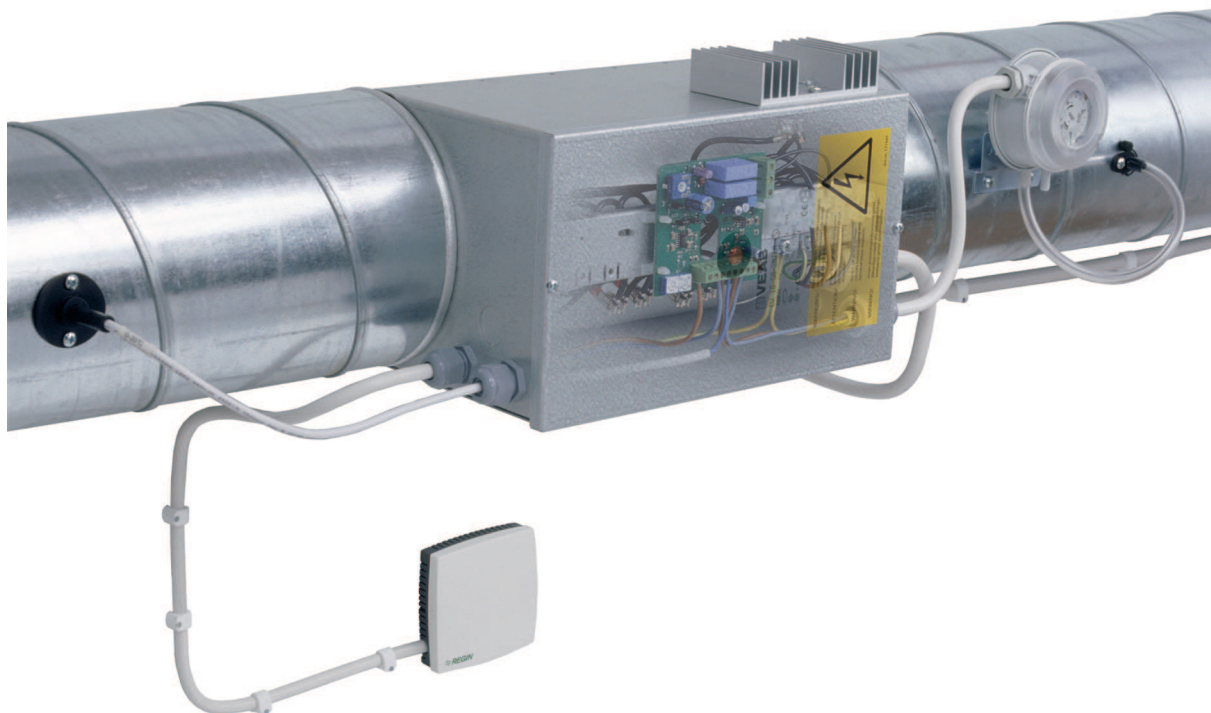

- ① Kanalni osjetnik FL 30 P (uključen u isporuku)
- ② Sobni osjetnik FR 30 P (uključen u isporuku)
- ③ Električni grijač zraka s integriranim regulatorom
- ④ Regulator razlike tlaka DW 1000
- ⑤ Cijev

### Konstantna sobna temperatura sa sobnim osjetnikom FR 30 P i kanalnim osjetnikom FL 30 P

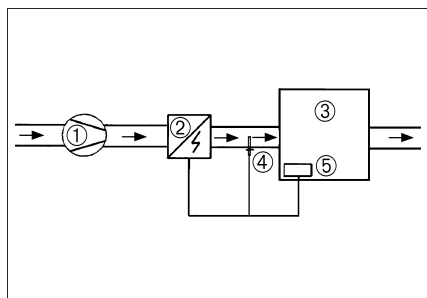

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka s integriranim regulatorom
- ③ Prostorija
- ④ Kanalni osjetnik FL 30 P
- ⑤ Sobni osjetnik FR 30 P