


## DRH 31-6

### Konstantna temperatura u prostoriji


Mjerenje temperature ugrađenim osjetnikom u ETL 16 P ili DTL 16 P.

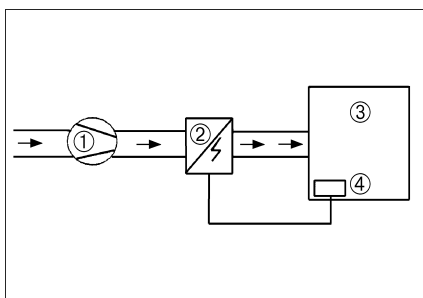

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ ETL 16 P, DTL 16 P


### Konstantna temperatura usisnog zraka s kanalnim osjetnikom FL 30 P

Ograničenje maksimalne temperature usisnog zraka s kanalnim osjetnikom FL 30 P

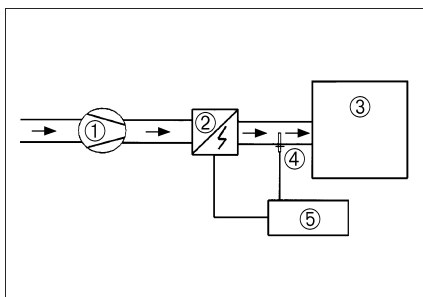

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ Kanalni osjetnik FL 30 P
- ⑤ ETL 16 P


### Konstantna sobna temperatura sa sobnim osjetnikom FR 30 P

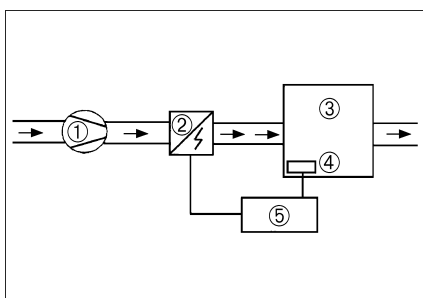

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ Sobni osjetnik FR 30 P
- ⑤ ETL 16 P

### Konstantna sobna temperatura sa sobnim osjetnikom FR 30 P i kanalnim osjetnikom FL 30 P

# DRH 31-6

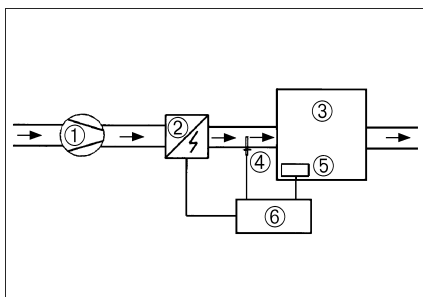

- ① Ventilator
- ② Električni grijač zraka
- ③ Prostorija
- ④ Kanalni osjetnik FL 30 P
- ⑤ Sobni osjetnik FR 30 P
- ⑥ DTL 16 P