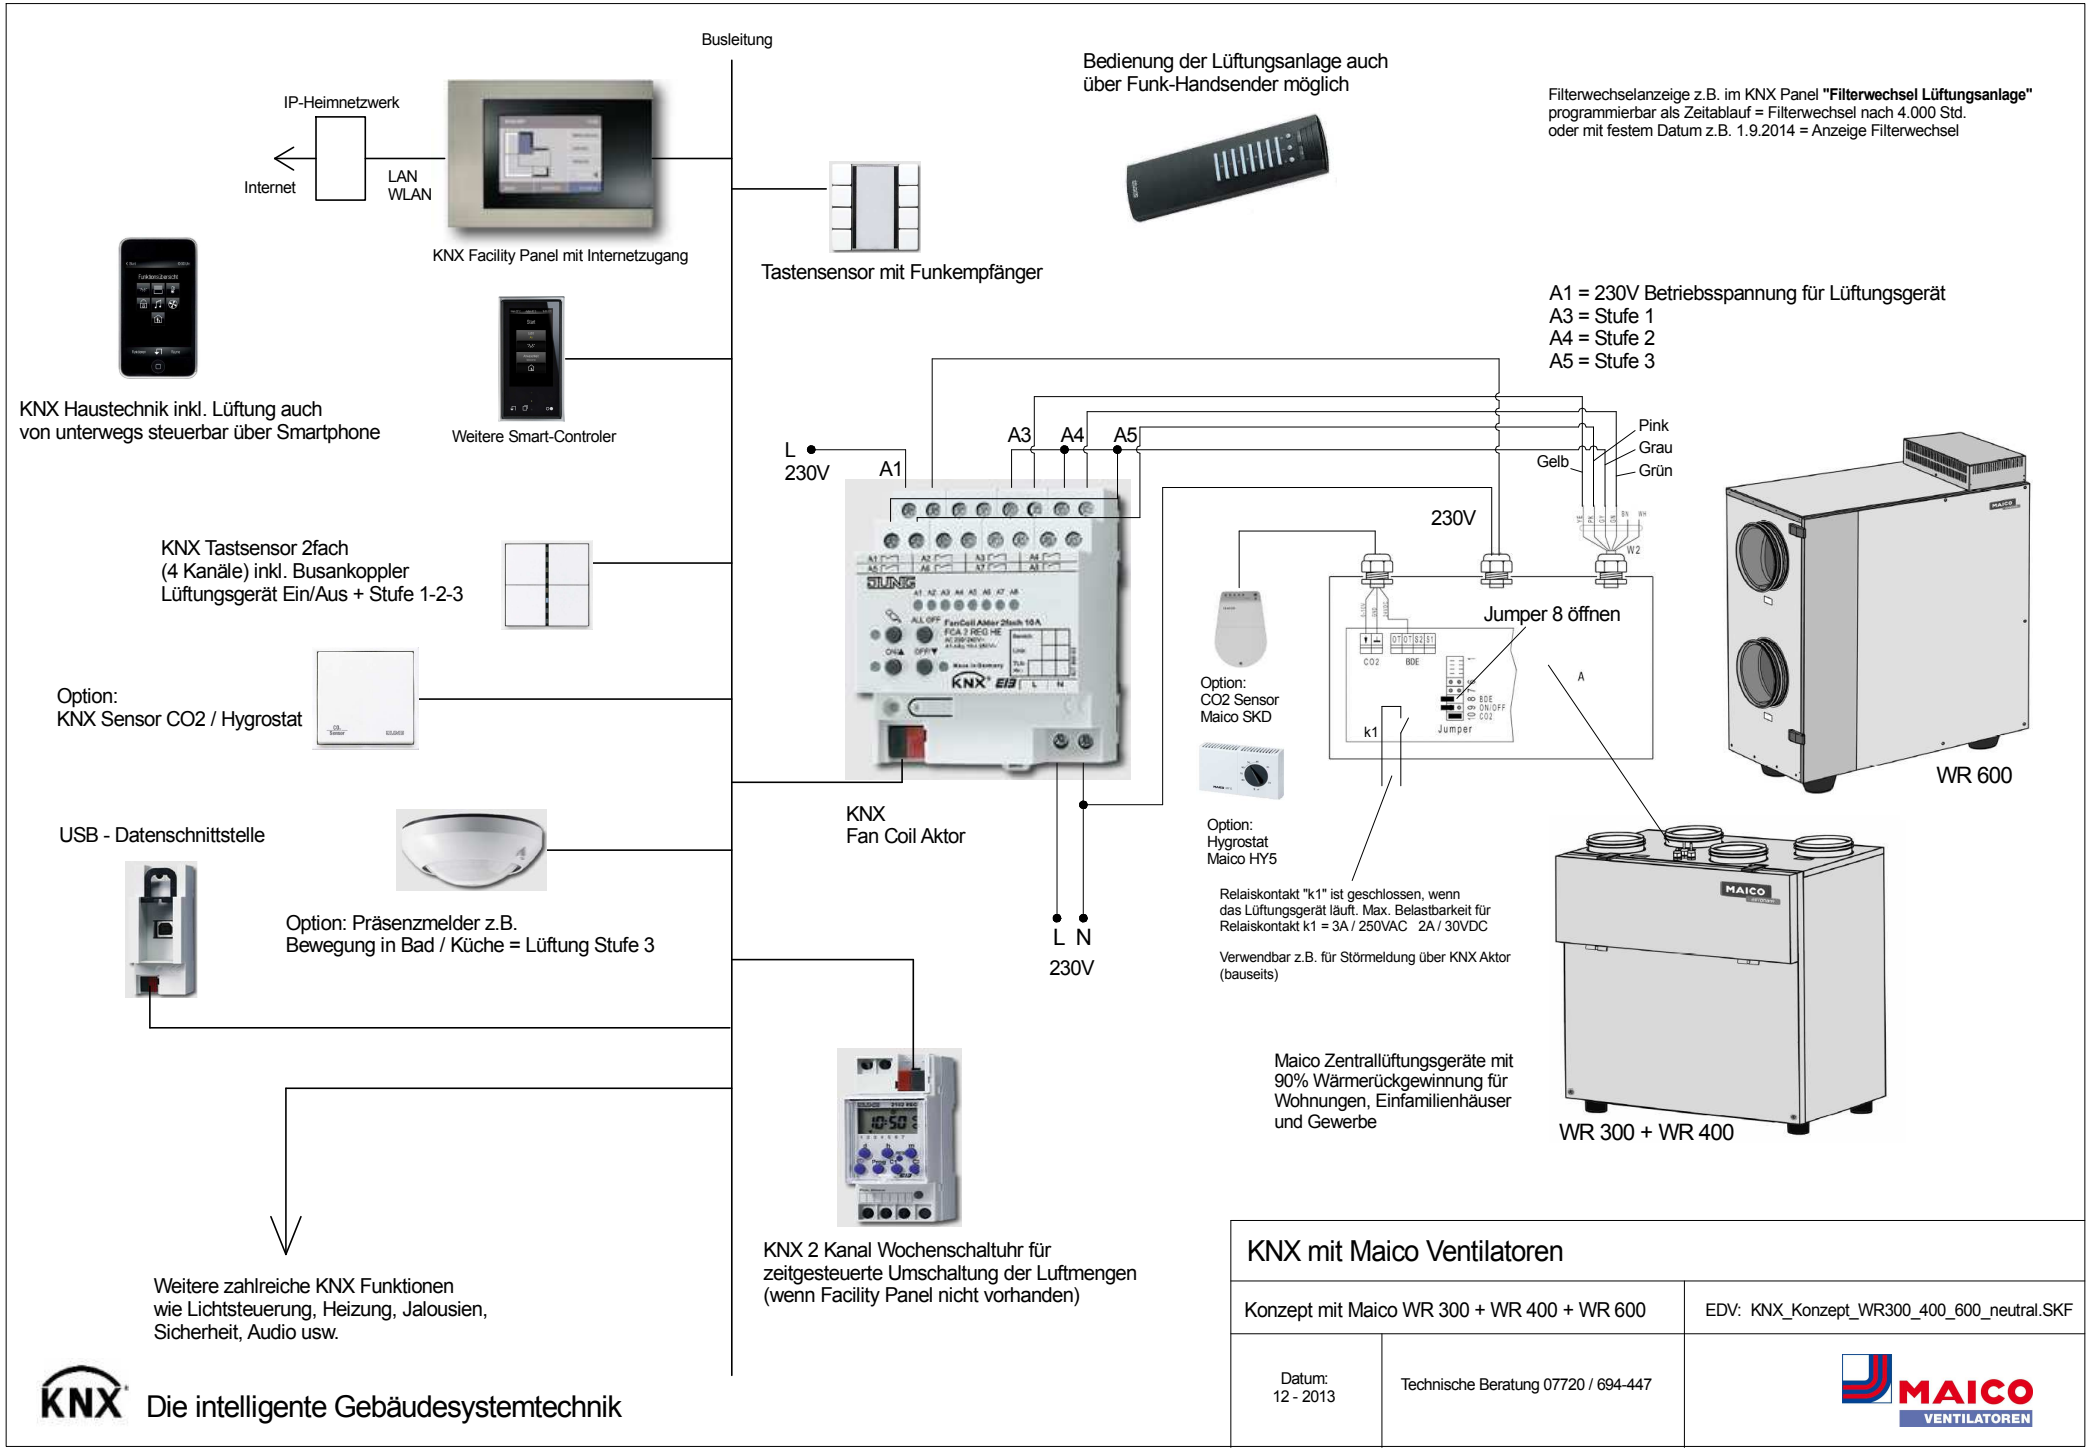
Busleitung
IP-Heimnetzwerk
Internet
LAN
WLAN
KNX Facility Panel mit Internetzugang
Bedienung der Lüftungsanlage auch über Funk-Handsender möglich
Filterwechselanzeige z.B. im KNX Panel **"Filterwechsel Lüftungsanlage"** programmierbar als Zeitablauf = Filterwechsel nach 4.000 Std. oder mit festem Datum z.B. 1.9.2014 = Anzeige Filterwechsel
Tastensensor mit Funkempfänger
KNX Haustechnik inkl. Lüftung auch von unterwegs steuerbar über Smartphone
Weitere Smart-Controler
A1 = 230V Betriebsspannung für Lüftungsgerät
A3 = Stufe 1
A4 = Stufe 2
A5 = Stufe 3
L
230V
A1
A3
A4
A5
Pink
Grau
Grün
Gelb
230V
KNX Tastsensor 2fach
(4 Kanäle) inkl. Busankoppler
Lüftungsgerät Ein/Aus + Stufe 1-2-3
Jumper 8 öffnen
Option:
KNX Sensor CO2 / Hygrostat
Option:
CO2 Sensor
Maico SKD
WR 600
USB - Datenschnittstelle
KNX
Fan Coil Aktor
Option:
Hygrostat
Maico HY5
Relaiskontakt "k1" ist geschlossen, wenn das Lüftungsgerät läuft. Max. Belastbarkeit für Relaiskontakt k1 = 3A / 250VAC 2A / 30VDC
Verwendbar z.B. für Störmeldung über KNX Aktor (bauseits)
Option: Präsenzmelder z.B.
Bewegung in Bad / Küche = Lüftung Stufe 3
L N
230V
Maico Zentrallüftungsgeräte mit 90% Wärmerückgewinnung für Wohnungen, Einfamilienhäuser und Gewerbe
WR 300 + WR 400
KNX 2 Kanal Wochenschaltuhr für zeitgesteuerte Umschaltung der Luftmengen (wenn Facility Panel nicht vorhanden)
Weitere zahlreiche KNX Funktionen
wie Lichtsteuerung, Heizung, Jalousien,
Sicherheit, Audio usw.
KNX Die intelligente Gebäudesystemtechnik
KNX mit Maico Ventilatoren
Konzept mit Maico WR 300 + WR 400 + WR 600
EDV: KNX_Konzept_WR300_400_600_neutral.SKF
Datum:
12 - 2013
Technische Beratung 07720 / 694-447
MAICO VENTILATOREN