



DHP 31-16 s EPK / DPK i DTL 24 P

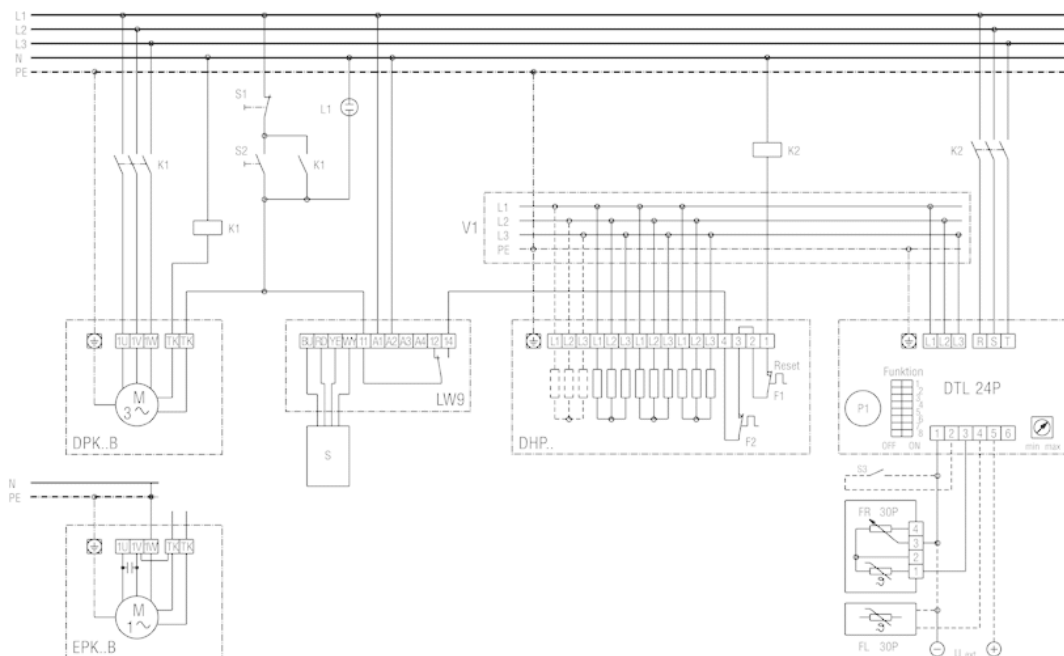

- S1 - Sustav isklj
- S2 - Sustav uklj
- L1 - Kontrolna lampica sustava uklj
- K1 - Zaštita US16
- K2 - Zaštita na mjestu ugradnje
- DPK..B - Radijalni ventilator linije tipa DPK
- EPK..B - Radijalni ventilator linije tipa EPK
- LW 9 - Osjetnik strujanja zraka (relej povlači struju zraka)
- DHP.. - Grijač zraka DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16
- F1 - Ograničivač temperature
- F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
- DTL 24 P Elektronički regulator temperature
- P1 - Regulator zadane vrijednosti DTL 24 P
- S3 - Noćno smanjenje 4 K
- FR 30 P - Sobni osjetnik s vanjskim regulatorom zadane vrijednosti
- FL 30 P - Kanalni osjetnik za usisni zrak
- S - Osjetnik

DHP 31-16 s EPK / DPK i DTL 24 P

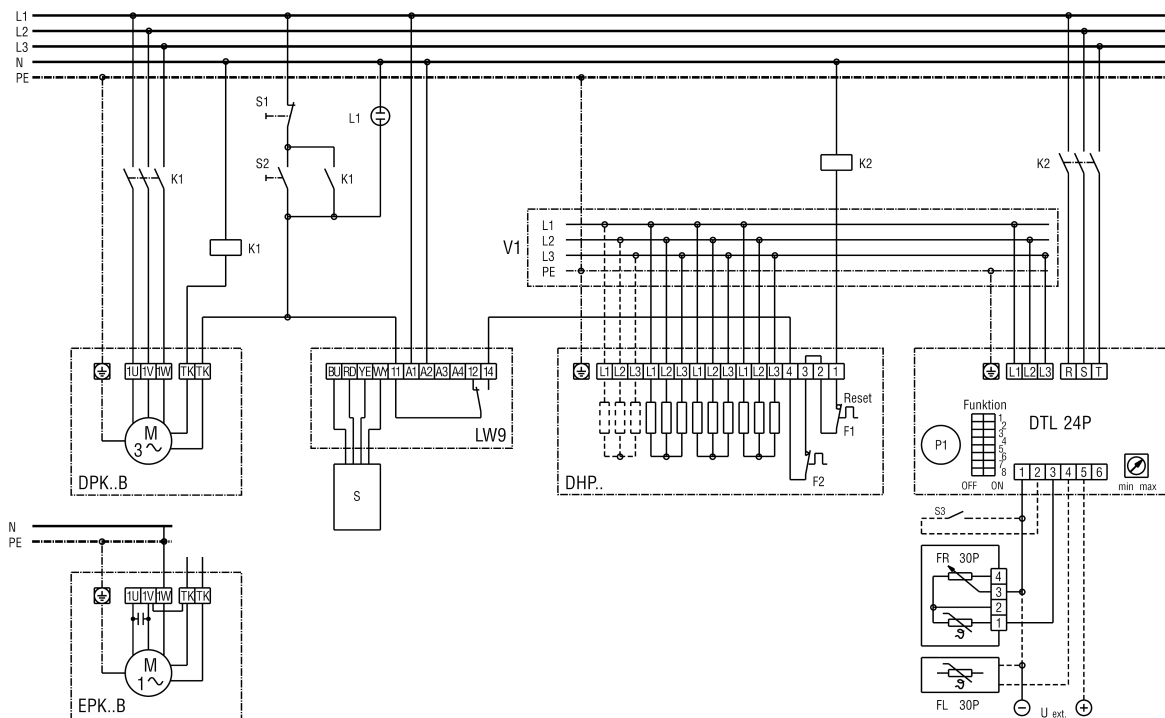

- S1 - Sustav isklj
- S2 - Sustav uklj
- L1 - Kontrolna lampica sustava uklj
- K1 - Zaštita US16
- K2 - Zaštita na mjestu ugradnje
- DPK..B - Radijalni ventilator linije tipa DPK
- EPK..B - Radijalni ventilator linije tipa EPK
- LW 9 - Osjetnik strujanja zraka (relej povlači struju zraka)
- DHP.. - Grijač zraka DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16
- F1 - Ograničivač temperature
- F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
- DTL 24 P Elektronički regulator temperature
- P1 - Regulator zadane vrijednosti DTL 24 P
- S3 - Noćno smanjenje 4 K
- FR 30 P - Sobni osjetnik s vanjskim regulatorom zadane vrijednosti
- FL 30 P - Kanalni osjetnik za usisni zrak
- S - Osjetnik