



# DSR 35-2 S

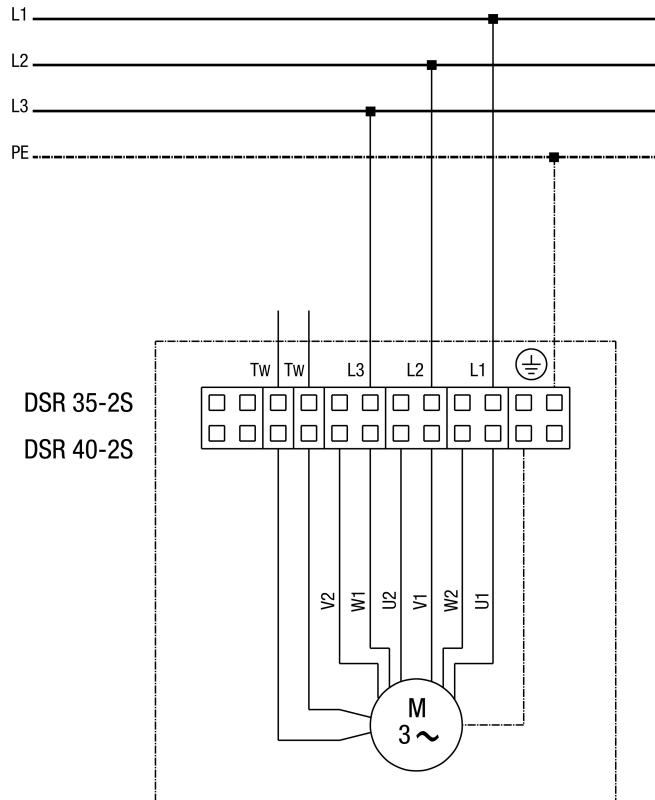

**Cijevni ventilator s električnim grijačem zraka DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R i DRH 40-12R**

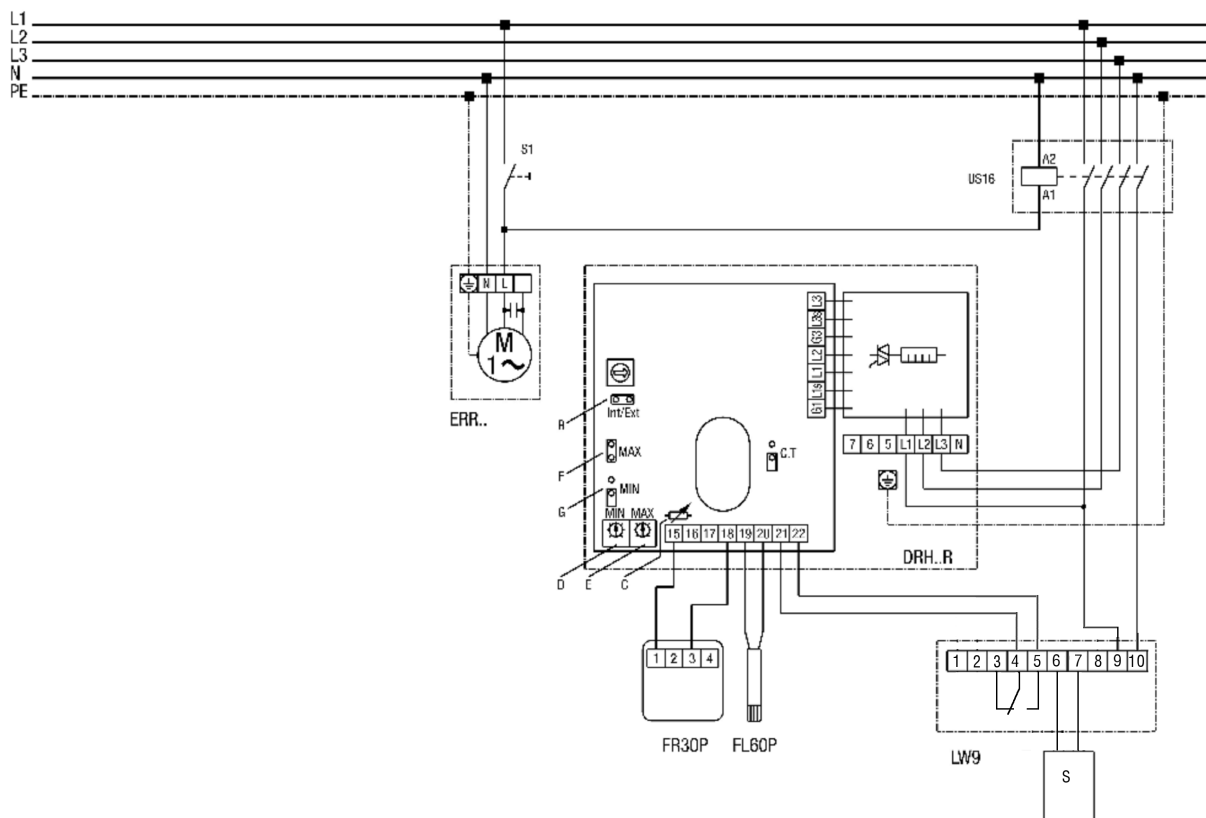

S1 - Sustav uklj

S - Osjetnik

US16 - Svepolna sklopka (zaštita)

ERR... - Radijalni cijevni ventilator

DRH...R - Električni grijač zraka: DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R, DRH 40-12R

B=Most unutrašnji/vanjski mora biti zatvoren

C=Ne mijenjajte postavku potencijometra

D=Potencijometar zadane vrijednosti za ograničenje MIN

E=Potencijometar zadane vrijednosti za ograničenje MAKS

F=Most za ograničenje MAKS, most mora biti zatvoren!

G=Ako je most zatvoren, i ograničenje MIN je aktivno

FR30P - Vanjski regulator zadane vrijednosti (0-30°C) sa sobnim osjetnikom

FL60P - Vanjski kanalni osjetnik za ograničenje MIN, MAKS

LW9 - Osjetnik strujanja zraka (u položaju N)

Montaža osjetnika LW9 na ulaznoj strani grijača zraka

Namještanje zadane vrijednosti 0-30°C i zapisivanje sobne temperature s FR30P

Ograničenje min/maks 0-60°C u kanalu za usisni zrak s FL60P