


# DTL 2 P-L

**DTL 24 P u kombinaciji s kanalnim ventilatorom EPK / DPK i električnim grijačem zraka DHP .. - 28**

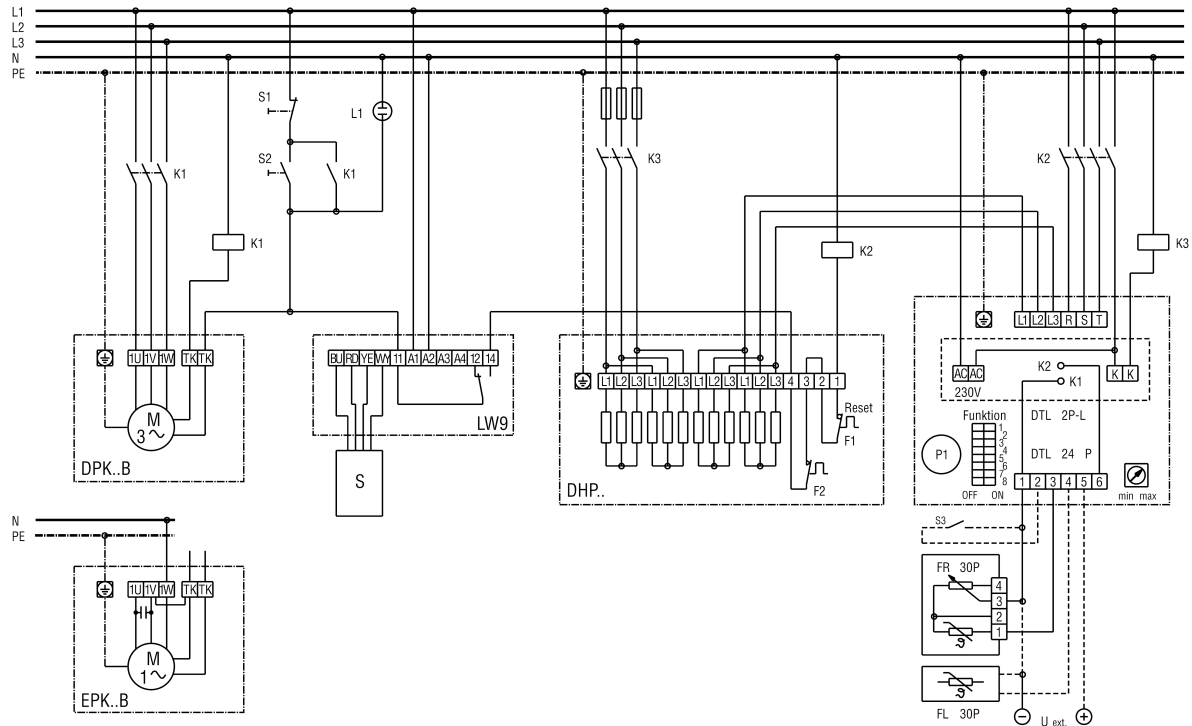

## DTL 2 P-L

- S1 - Tipkalo sustav isklj
  - S2 - Tipkalo sustav uklj
  - K1 - Ventilator uklj (zaštita US16)
  - LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
  - DHP.. - Električni grijač zraka
  - F1 - Ograničivač temperature
  - F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
  - K2 - Aktivacija grijanja (K2 na mjestu ugradnje)
  - K3 - Aktivacija grijanja (K3 na mjestu ugradnje)
  - DPK..B - Radijalni kanalni ventilator, trofazna struja
  - EPK..B - Kanalni ventilator, jednofazna struja
  - Potenciometar
  - SW - Regulator zadane vrijednosti od 0 °C do 30 °C
  - Min - Minimalno ograničenje temperature usisnog zraka
  - Max - Maksimalno ograničenje temperature usisnog zraka
  - CT - Vrijeme ciklusa 6 - 120 sekundi
  - Sklopka za kodiranje
  - 1 - Gore (ON) = Unutrašnji regulator zadane vrijednosti
  - 1 - Dolje (OFF) = Vanjski regulator zadane vrijednosti
  - 2 - ON/OFF = Minimalno ograničenje uklj/isklj
  - 3 - ON/OFF = Maksimalno ograničenje uklj/isklj
  - Minimalno i maksimalno ograničenje može se aktivirati odvojeno ili zajedno.
  - ① Kanalni osjetnik FL 30 P, regulator zadane vrijednosti u DTL 24 P
  - ② Sobni osjetnik i regulator zadane vrijednosti u FR 30 P
  - ③ Kanalni osjetnik FL 30 P, regulator zadane vrijednosti u FR 30 P
  - ④ Kanalni osjetnik usisnog zraka FL 30 P za minimalno i maksimalno ograničenje
  - ⑤ Uklonite most J1
-