


DZD 50/4 B

DZD ..B Okretanje ulijevo (odsis zraka) = standardno

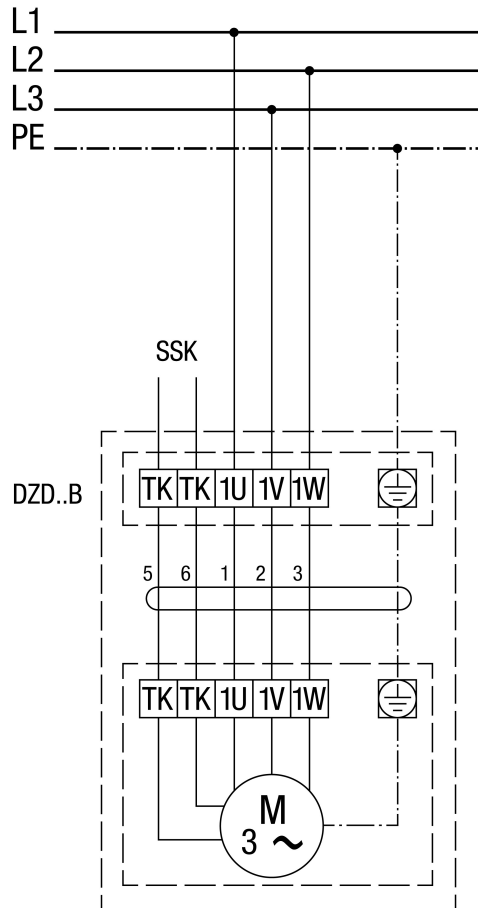


1 Broj okretaja

SSK - Krug upravljačke struje

Za okretanje udesno na priključku za ventilator zamijenite 2 faze.

DZD 50/4 B


DZD .. B sa zaštitnom sklopkom motora MV 16-1/MV 25-1

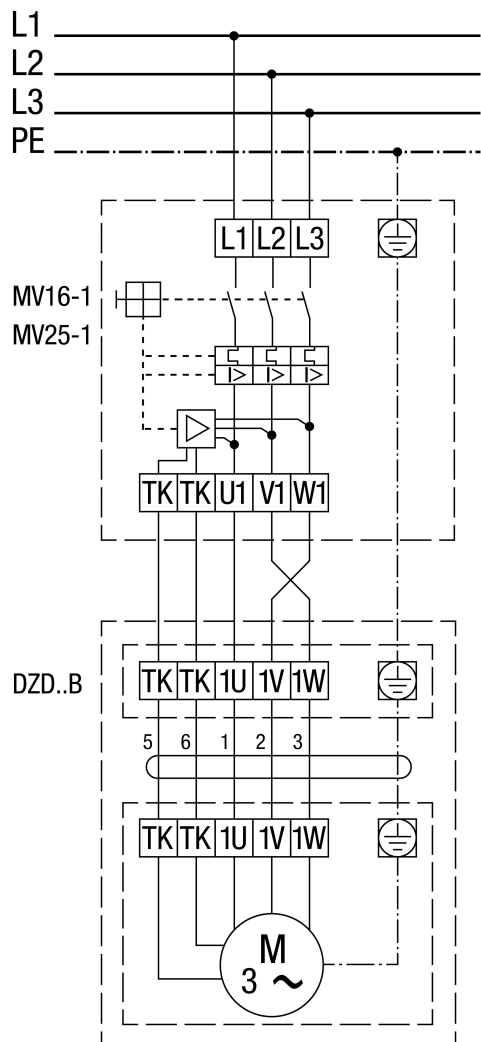

Okretanje ulijevo (odsis zraka) = standardno
 Za okretanje udesno na priključku za ventilator zamijenite 2 faze.

DZD 50/4 B

DZD ..B sa 5-stupanjskim transformatorom TR.. i zaštitnom sklopkom motora MV 16-1/MV 25-1

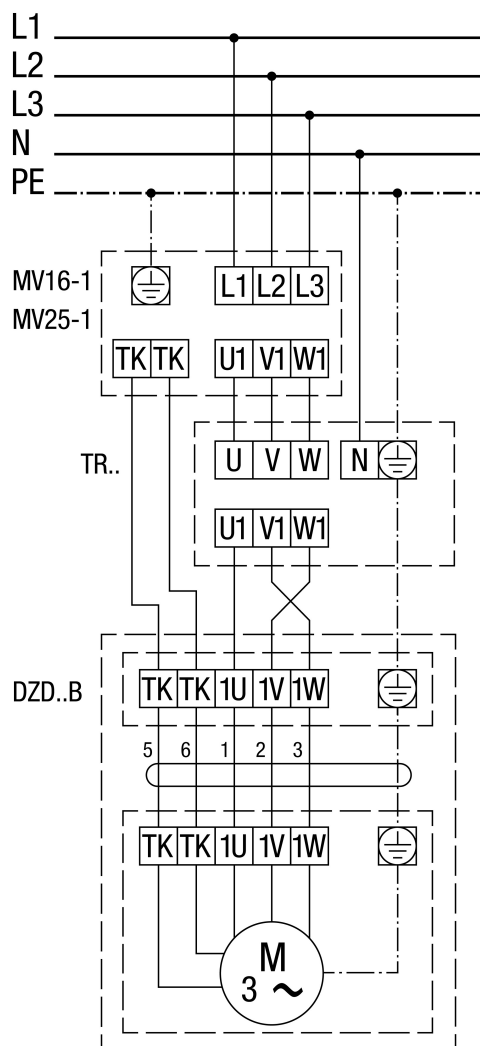

Okretanje ulijevo (odsis zraka) = standardno
 Za okretanje udesno na priključku za ventilator zamijenite 2 faze.