


# DZD 50/6 B

**DZD ..B Okretanje ulijevo (odsis zraka) = standardno**

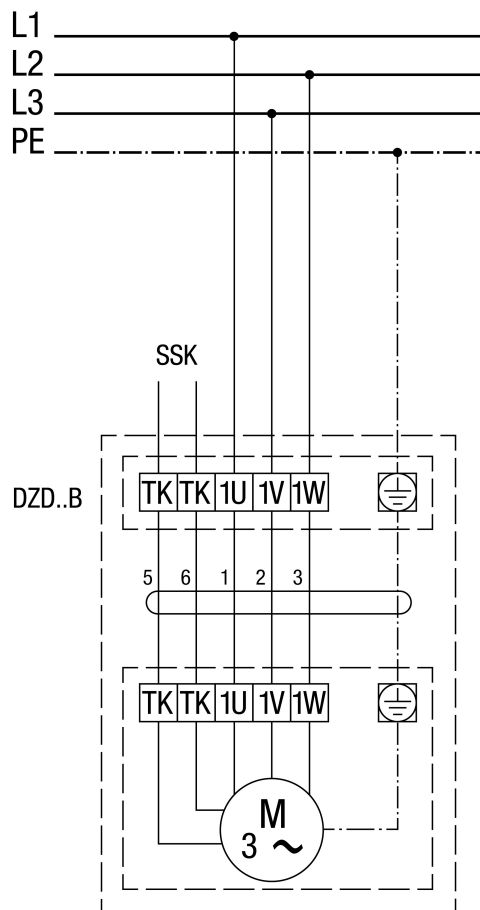


1 Broj okretaja

SSK - Krug upravljačke struje

Za okretanje udesno na priključku za ventilator zamijenite 2 faze.


DZD .. B sa zaštitnom sklopkom motora MV 16-1/MV 25-1

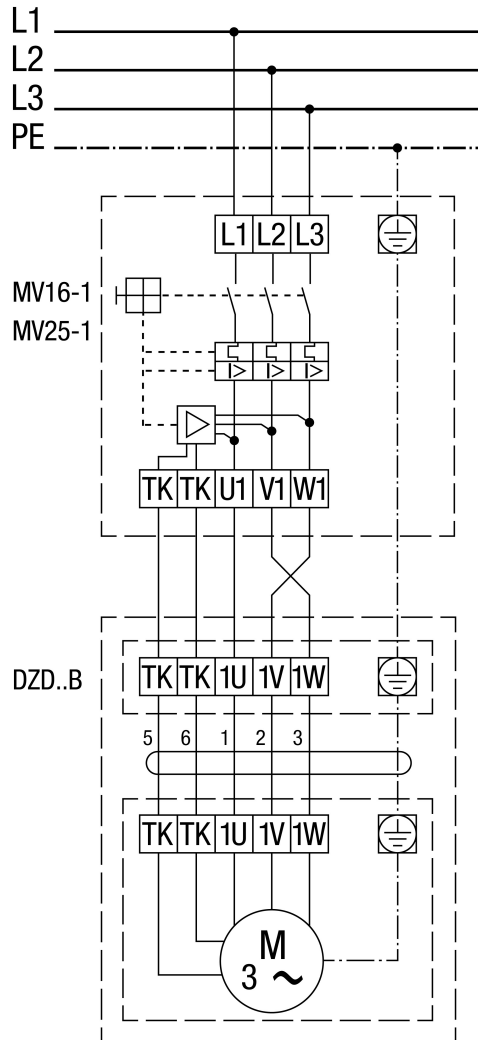

Okretanje ulijevo (odsis zraka) = standardno  
 Za okretanje udesno na priključku za ventilator zamijenite 2 faze.

# DZD 50/6 B

**DZD ..B sa 5-stupanjskim transformatorom TR.. i zaštitnom sklopkom motora MV 16-1/MV 25-1**

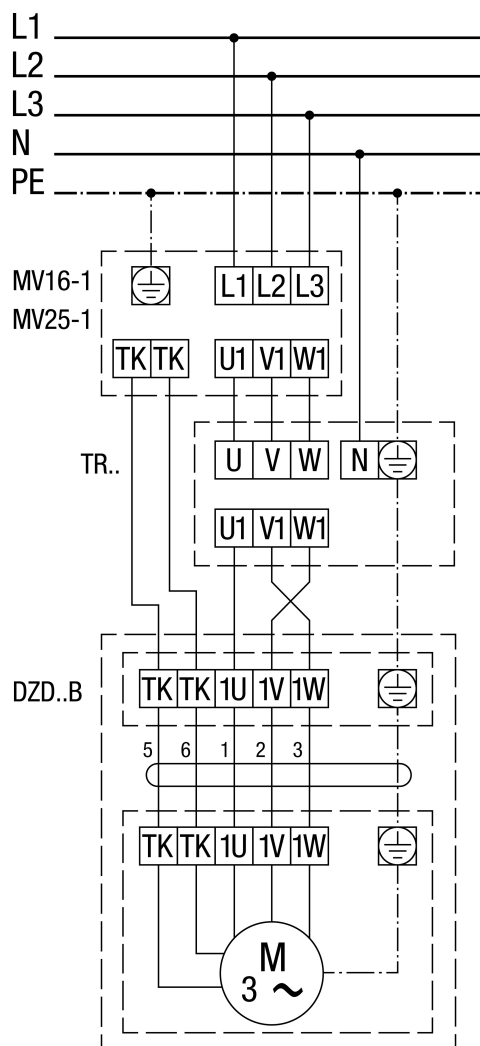

Okretanje ulijevo (odsis zraka) = standardno  
 Za okretanje udesno na priključku za ventilator zamijenite 2 faze.