


Uklj S1 (nakon otprilike 50 s)

### Varijanta uključivanja

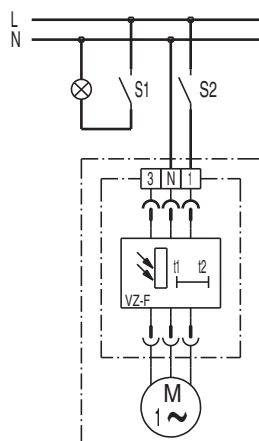

Uklj S1 (nakon otprilike 50 s).

Ventilator se može dodatno isključiti sklopkom S2 neovisno o osvjetljenju prostora.