



Sustav za regulaciju temperature ETL 16 P s električnim grijač zrak ERH... i osjetnik strujanja zraka LW 9

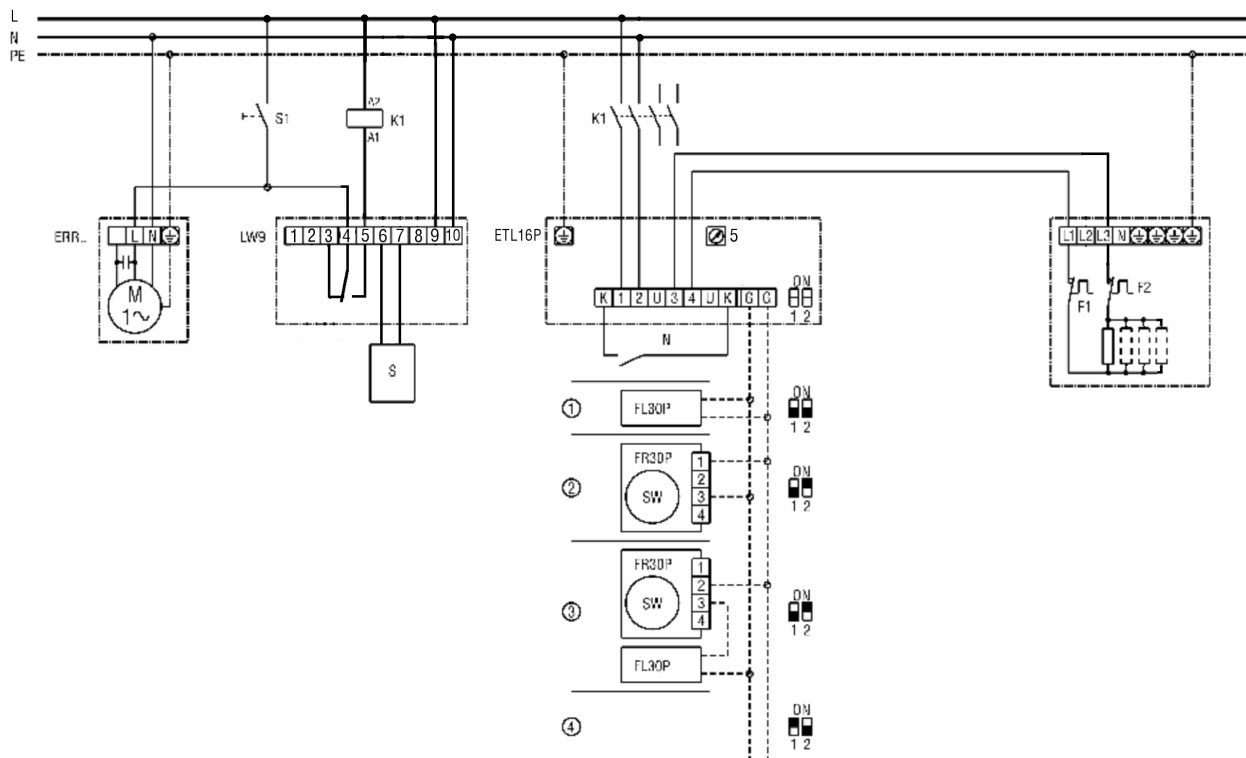


- 1 - Vanjski kanalni osjetnik i unutrašnji regulator zadane vrijednosti u ETL 16 P
- 2 - Vanjski sobni osjetnik i vanjski regulator zadane vrijednosti
- 3 - Vanjski kanalni osjetnik i vanjski regulator zadane vrijednosti
- 4 - Unutrašnji sobni osjetnik i unutrašnji regulator zadane vrijednosti u ETL 16 P
- 5 - Postavka 0...10 K Noćno smanjenje
- S1 - Sustav uklj
- K1 - Aktiviranje grijanja (US16)
- LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
- FL 30 P - Kanalni osjetnik
- FR 30 P - Sobni osjetnik
- ERH... - Električni grijač zrak
- F1 - Ograničivač temperature
- F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
- S - Osjetnik
- SW - Zadana vrijednost
- N - Noćno smanjenje

Električni grijač zraka ERH... s osjetnikom strujanja zraka LW 9 i regulatorom brzine ST

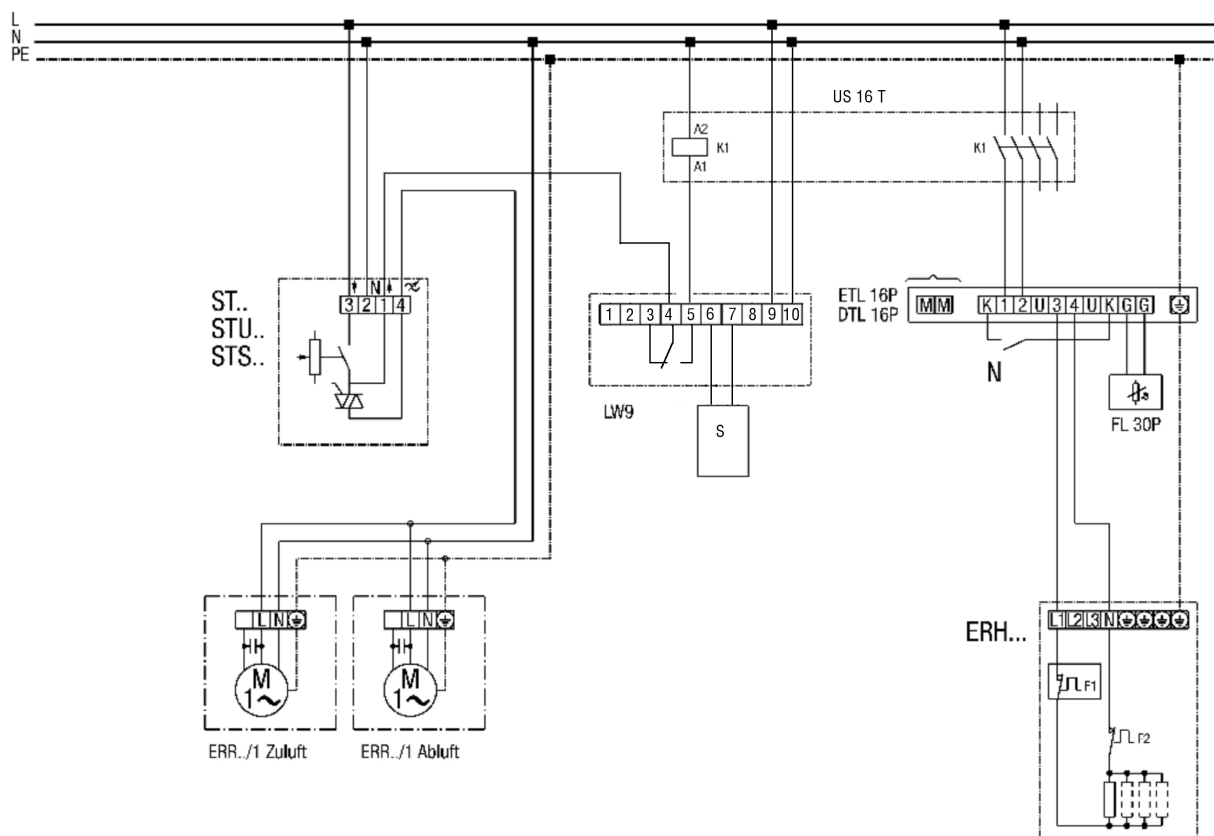

- K1 - Aktiviranje grijanja (US16T)
- ERR .. / 1 - Radijalni ventilator
- LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
- ETL 16 P - Elektronička regulacija temperature
- DTL 16 P - Elektronička regulacija temperature
- FL 30P Kanalni osjetnik
- ST.. STU.., STS.. - Regulator brzine
- ERH - Električni grijač zraka
- F1 - Ograničivač temperature
- F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
- N - Noćno smanjenje
- ① Samo kod DTL 16 P

Sustav za regulaciju temperature ETL 16 P s električnim grijač zraka DRH... i osjetnik strujanja zraka LW 9

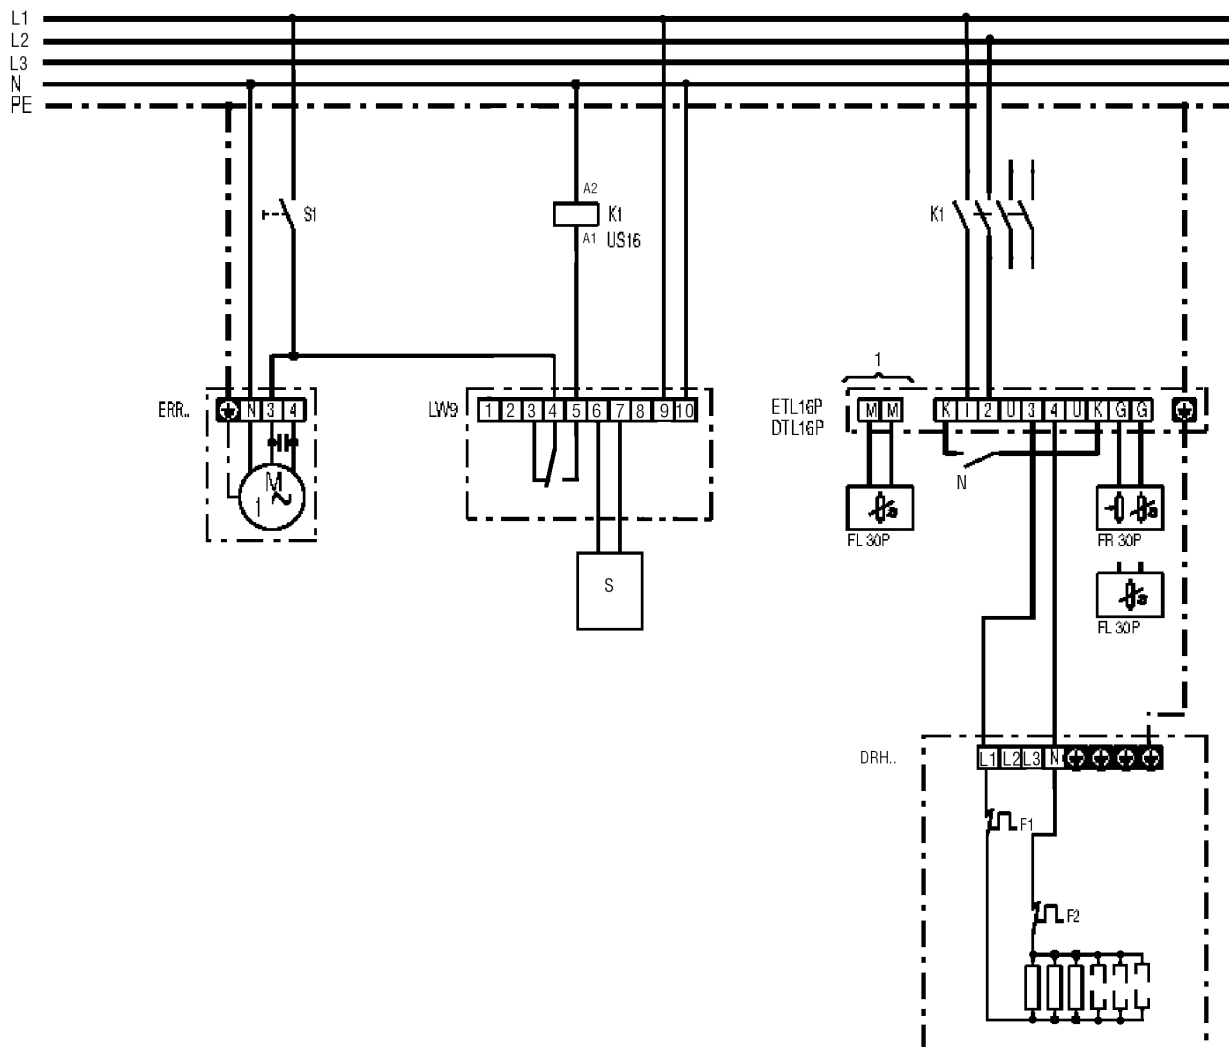

- 1 - Vanjski kanalni osjetnik i unutrašnji regulator zadane vrijednosti u ETL 16 P
- 2 - Vanjski sobni osjetnik i vanjski regulator zadane vrijednosti
- 3 - Vanjski kanalni osjetnik i vanjski regulator zadane vrijednosti
- 4 - Unutrašnji sobni osjetnik i unutrašnji regulator zadane vrijednosti u ETL 16 P
- 5 - Postavka 0...10K Noćno smanjenje
- S1 - Sustav uklj
- K1 - Aktiviranje grijanja (US16)
- LW 9 - Osjetnik strujanja zraka
- FL 30 P - Kanalni osjetnik
- FR 30 P - Sobni osjetnik
- DRH.. - Električni grijač zraka
- F1 - Ograničivač temperature
- F2 - Sigurnosni ograničivač temperature
- S - Osjetnik
- SW - Zadana vrijednost
- N - Noćno smanjenje