

RLS 45 O - Regulacija zraka u prostoriji PushPull 45 Objekt

PPB 30 O - Jedinica ventilatora PushPull Balance 30 objekt

X 1.1 - RLS - stezaljka za mrežni priključak

X 1.2 - RLS - stezaljka za priključak ventilatora/sabirnicu


UP-L - Podžbukni razdjelnik za priključivanje jedinica ventilatora, zvjezdasto priključivanje svih jedinica ventilatora na razdjelnik

W-F1 - Upravljački vod za ventilator 1, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina do razdjelnika 4 m.

W-F2 - Upravljački vod za ventilator 2, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina do razdjelnika 4 m.

W1.X - Upravljački vod za jedinicu ventilatora, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina voda od razdjelnika UP-L do jedinice ventilatora PP 45 = 25 m.

W3 - Priključni vod za sabirnicu (RS-485), preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina voda do osjetnika, RLS, LTa oko 100 m. Alternativno se i ovaj priključak također može upotrijebiti i kao Mod-Bus za RTU sučelje.

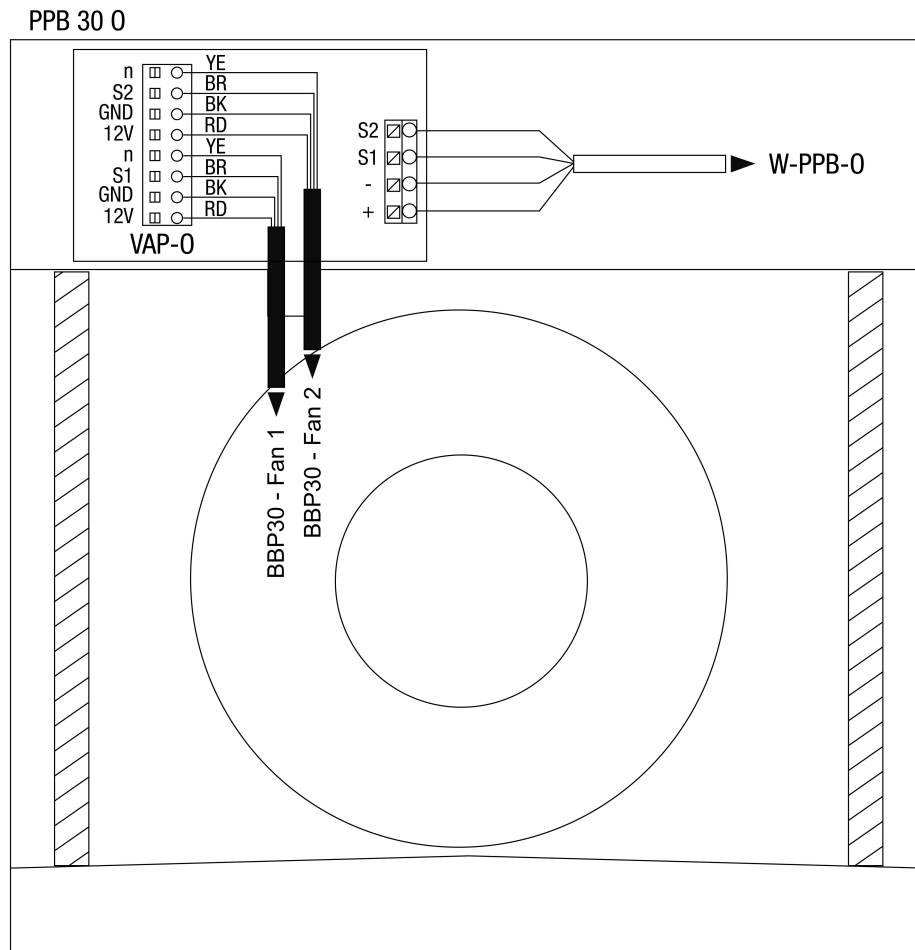

PPB 30 O - Jedinica ventilatora PPB 30 objekt

VAP-O - ploča za priključivanje ventilatora objekt

PPB 30 - ventilator 1 - priključni vod ventilatora 1

PPB 30 - ventilator 2 - priključni vod ventilatora 2

W-PPB-O - priključni vod PPB 30 O prema RLS 45 K / O, preporučeni upravljački vod J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Maks. duljina voda prema PPB 30 O, 25 metara od zvjezdišta.