

## WS 300 Flat L

A - Ventilacijski uređaj WS 300 Flat

A1 - Elektronički uložak

A2 - Upravljanje KWL

B - Jednostavni BDE RLS 1 WR

B2-B5 - Paralelni priključak maks. 5 RLS 1 WR

BT1 - Ugodni BDE RLS T1 WS

W1 - Priključni vod 230 V AC

W2 - Obloženi upravljački vod (na mjestu ugradnje) regulacija zraka u prostoriji RLS 1 WR, npr. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W2 - Obloženi upravljački vod (na mjestu ugradnje) regulacija zraka u prostoriji RLS T1 WS, npr. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W5 - Priključni vod za PTC grijač

W7 - Priključni vod za motor za premošćivanje

S1 - Sklopka uređaja

M1 - Ventilator za odsisni/istrošeni zrak

M2 - Ventilator za vanjski/usisni zrak

M3 - Motor za premošćivanje

T-LET - Temperaturni osjetnik za ulaz zraka (vanjskog zraka)

T-FOL - Temperaturni osjetnik za istrošeni zrak

T-ZUL - Temperaturni osjetnik za usisni zrak

S-ABL - Kombinirani osjetnik za odsisni zrak

N - mreža

O - Opcija

ZUL - Usisni zrak

ABL - Odsisni zrak

H - grijač

K - kontakt


S - Osjetnici

D - digitalno

F - osjetnik

BY - premošćivanje

BYM - motor za premošćivanje

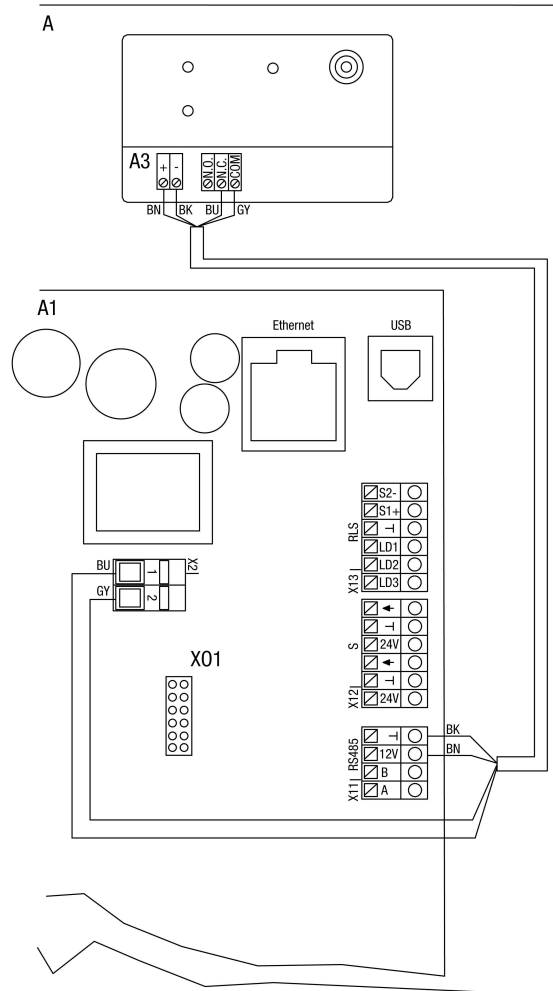

- A - Ventilacijski uređaj WS 300 Flat
- A1 - Elektronički uložak
- A2 - Upravljanje KWL
- GS - senzor štetnog plina na KombiALARM-u
- S - Osjetnici
- A3 - 12V DC izlaz