


## DZD 40/4 B

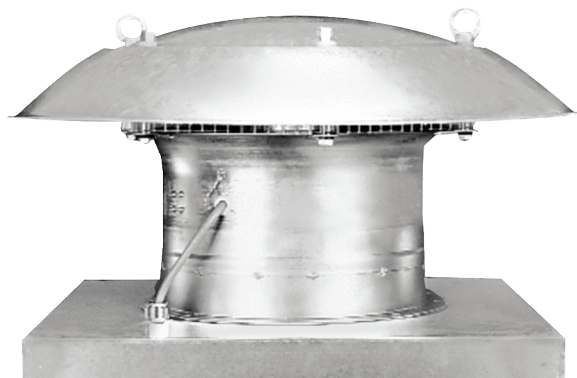

## Rövid leírás

Axiális tetőventilátor, vízszintes kifúvás, DN 400 váltóáramú

## Alkalmazási példák

Termelőüzem, Munkahely, Ipari helyiség, Étterem, Kiállítóterem

Termékszám

0087.0222

## Műszaki adatok

Légmennyiség	3.260 m <sup>3</sup> /h
Légmennyiség <sub>névl</sub>	1.770 m <sup>3</sup> /h (optim. Hatásfok)
Nyomás p <sub>rs, névl</sub>	90 Pa (optim. Hatásfok)
Fordulatszám <sub>névl</sub>	1.365 1/min (optim. Hatásfok)
Fordulatszám	1.377 1/min
Járókerék típus	axiális
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	244 W (optim. Hatásfok)
I <sub>névl</sub>	0,6 A (optim. Hatásfok)
I <sub>max</sub>	0,65 A
Védelmi fokozat	IP 55
Szigetelési osztály	B
Hálózati kábel	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Beszerelési hely	Tető
Beszerelési helyzet	függőleges
Anyag	acéllemez, horganyzott
Szín	ezüstszínű
Súly	26,63 kg
Súly csomagolással	32 kg
Névleges méret	400 mm
Szélesség	830 mm
Magasság	830 mm
Mélység	415 mm
Szélesség csomagolással együtt	865 mm
Magasság csomagolással együtt	865 mm

## DZD 40/4 B

Mélység csomagolással együtt	460 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	-20 °C -ig 60 °C
Közeg hőmérséklet $I_{max}$ -nál	-20 °C -ig 60 °C
Csomagolási egység	1 darab
Választék	C
GTIN (EAN)	4012799872221

## Műszaki adatok a Best Efficiency Point (BEP) alatti ErP szerint

Összhatékonyság $\eta$	29,8 %
Mérési kategória	C
Hatékonysági kategória	Statikus hatásfok
Hatékonysági fokozat N	40,1
Gyártási év	Lásd a típustáblát
Gyártó neve / Hatósági nyilvántartási szám / Gyártó telephelye	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Freiburg-i cégbíróság, nyilvántartási szám: HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Cikkszám	0087.0222
$P_{BEP}$ / Légmennyiség $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,24 kW / 3.070 m <sup>3</sup> /h / 84 Pa
$\eta_{BEP}$	1.370 1/min
specifikus kapcsolat	$\approx 1$
Információk szétszereléshez és eltávolításhoz	lásd beszerelési útmutató
Információk beszereléshez, üzemeltetéshez és karbantartáshoz	lásd beszerelési útmutató
Alkalmazott tárgyak a hatékonyság méréshez, amelyek a mérési kategóriában nem találhatóak meg.	Az energiahatékonyság megállapítása védőrács és tetőkifúvó nélkül.
Hangteljesítményszint $L_{WA7}$	79 dB(A)

## Hangteljesítményszintek az oktáv spektrumban


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	összesen
$L_{WA7, S5}$ (dB(A))	47	59	74	75	78	76	71	62	79

$L_{WA7}$ = ház és szabad beszívás hangteljesítményszintje dB-ben

# DZD 40/4 B



## Jelleggörbe

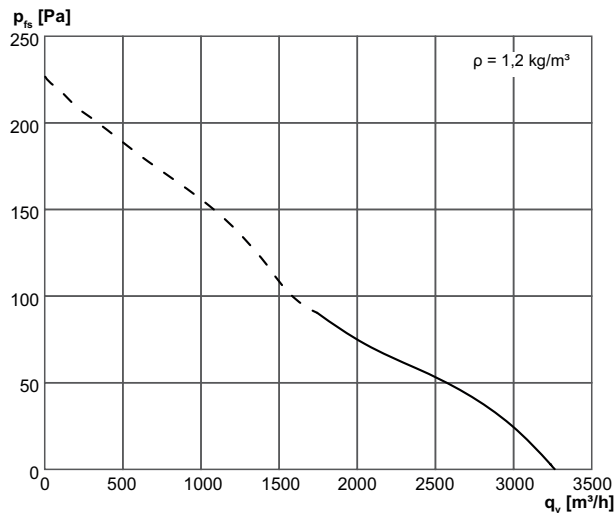

# DZD 40/4 B

Méretarányos rajz [mm]

