


PPB 30 K

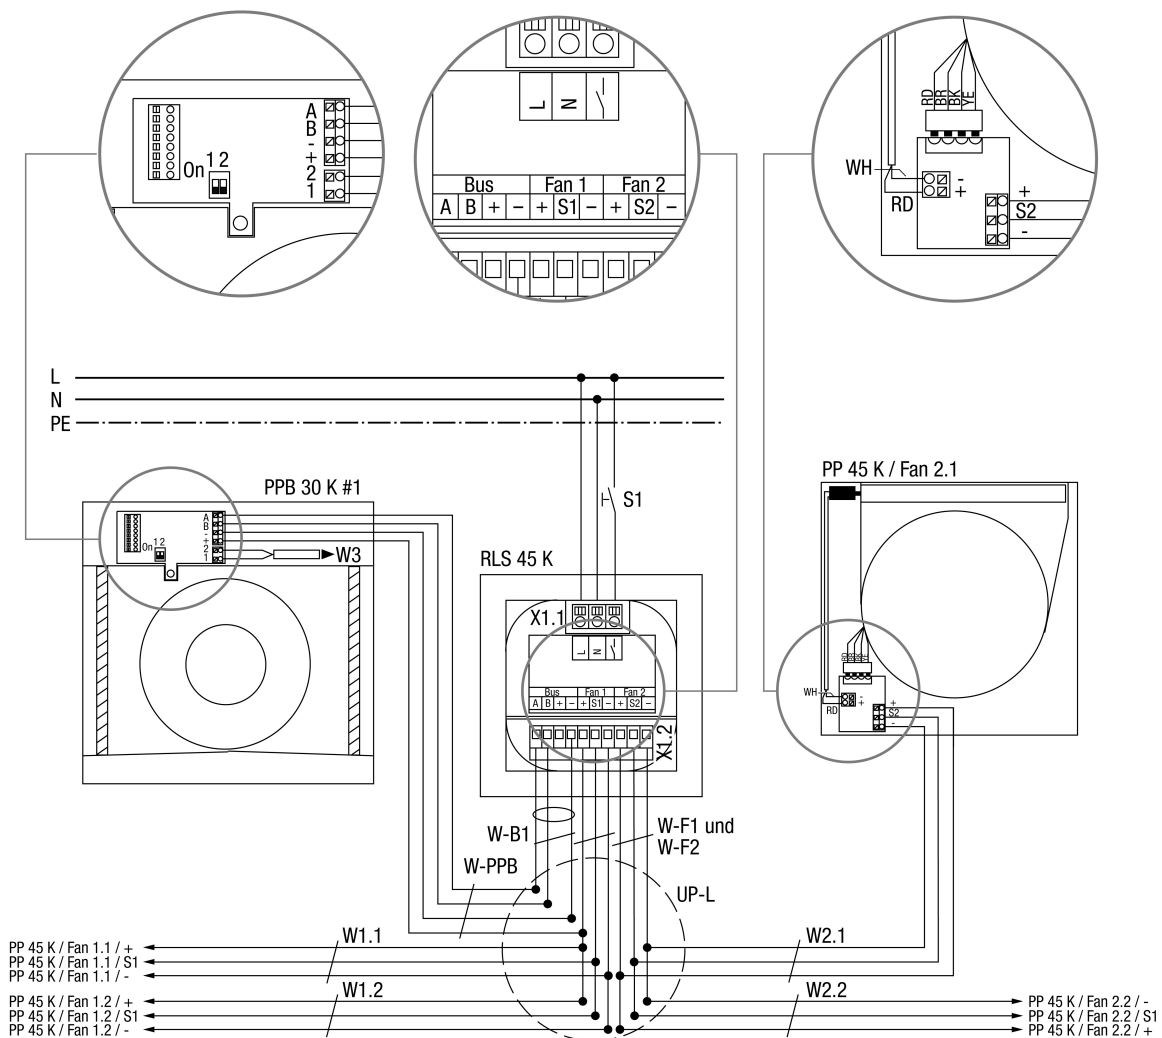

PPB 30 K

RLS 45 K - Helyiség légállapot szabályozás PushPull 45 Komfort

PP 45 K - Szellőztető egység PushPull 45 Komfort

PPB 30 K - Szellőztető egység PushPull Balanced 30 Komfort

Fan 1.1 - Szellőztető egység 1, 1 készülékpár

Fan 2.1 - Szellőztető egység 2, 1 készülékpár

Fan 1.2 - Szellőztető egység 1, 2 készülékpár

Fan 2.2 - Szellőztető egység 2, 2 készülékpár

S1 - nyomógomb/kapcsoló kiegészítő funkció (elalvási-, intenzív, kiegyensúlyozatlansági- és biztonsági funkció)

UP-L - UP szellőztető egység elosztó, az összes szellőztető egység csillag formájú csatlakoztatása az elosztóra

W-F1 - vezérlő vezeték Fan 1, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST)Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4 m.

W-F2 - vezérlő vezeték Fan 2, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST)Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4 m.

W-B1 - vezérlő vezeték busz PPB, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST)Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4 m.


W1.X - vezérlő vezeték szellőztető egység, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST)Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az elosztótól UP-L a szellőztető egységig PP 45 = 25 m.

W2.X - vezérlő vezeték szellőztető egység, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST)Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az elosztótól UP-L a szellőztető egységig PP 45 = 25 m.

W- PPB - vezérlő vezeték BBP 30 (busz), ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST)Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az elosztótól UP-L a szellőztető egységig PP 45 = 25 m.

W3 - csatlakozó vezeték kapcsolóhoz/gombhoz a külön funkciók aktiválásához (ABL-üzemmód, intenzív szellőztetés), ajánlott vezérlő vezeték LiYY 2*0,5mm². Max. vezeték hossz 25 m.

PPB 30 K

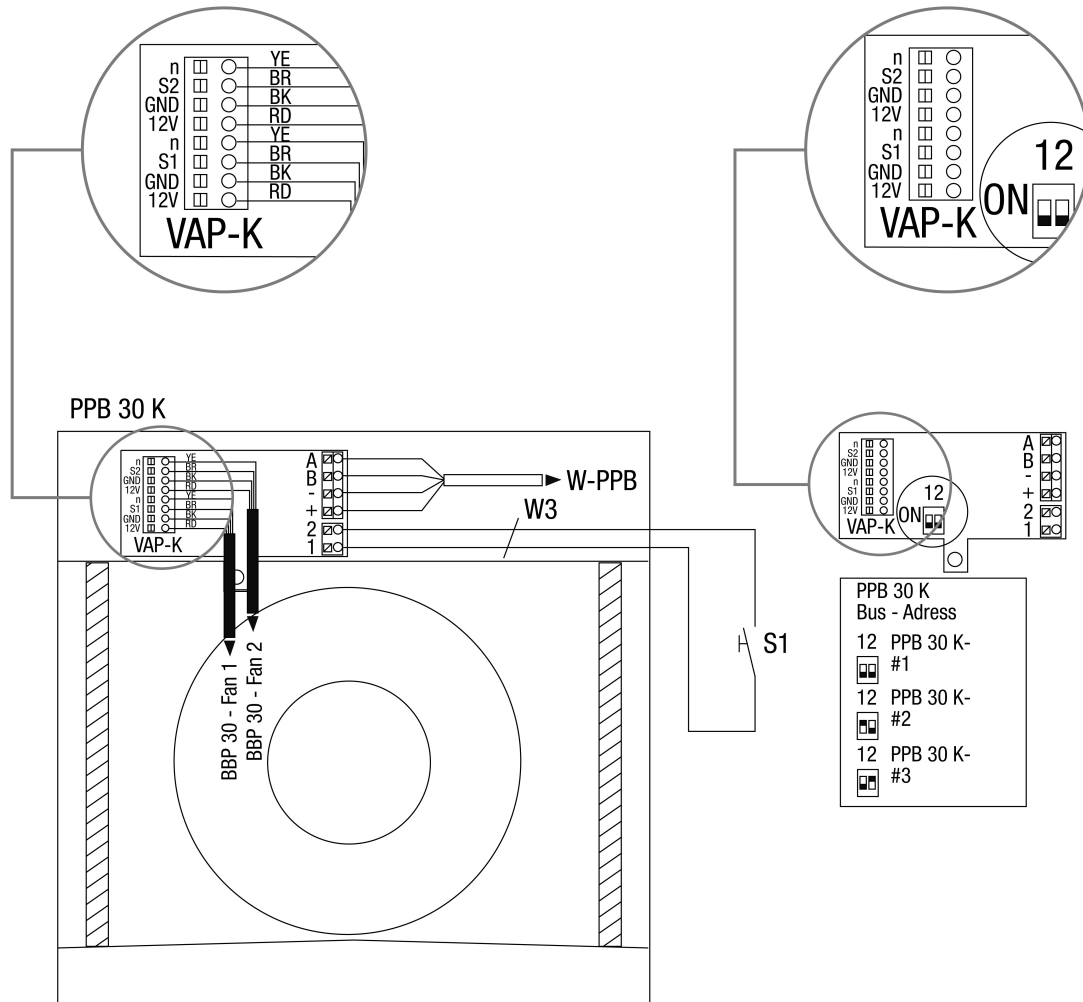

PPB 30 K - szellőztető egység PPB 30 Komfort

VAP-K - ventilátor csatlakozó nyomtatott áramköri lap Komfort

PPB 30 - Fan 1 - csatlakozó vezeték ventilátor 1

PPB 30 - Fan 2 - csatlakozó vezeték ventilátor 2

S1 - kapcsoló/gomb ABL-üzemmód/intenzív szellőztetés (funkció/idők kiválasztása a PushPull IBS-en keresztül)

W-PPB - csatlakozó vezeték PPB 30 K az RLS 45 K-ra buszon keresztül (RS-485), ajánlott vezérlő vezeték J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Max. vezetékhoossz a PPB 30 K-hoz, 25 m a csillagponttól.

W3 - csatlakozó vezeték kapcsolóhoz/gombhoz a külön funkciók aktiválásához (ABL-üzemmód, intenzív szellőztetés), ajánlott vezérlő vezeték LiYY 2*0,5mm². Max. vezetékhoossz 25 m.