

RLS 45 O - Helyiség légállapot szabályozás PushPull 45 Objekt

PPB 30 O - Szellőztető egység PushPull Balance 30 Objekt

X 1.1 - RLS - kapocs hálózati csatlakozás

X 1.2 - RLS - kapocs fan/busz csatlakozás

UP-L - UP elosztó, szellőztető egység csatlakozó, az összes szellőztető egység csillag formájú csatlakoztatása az elosztóra


W-F1 - vezérlő vezeték Fan 1, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4 m.

W-F2 - vezérlő vezeték Fan 2, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4 m.

W1.X - vezérlő vezeték szellőztető egység, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az elosztótól UP-L a szellőztető egységig PP 45 = 25 m.

W3 - csatlakozó vezeték busz (RS-485), ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az érzékelőig, RLS, LT-k kb. 100 m. Ehelyett ez a csatlakozás Mod-busz RTU-interfésznek is használható.

PPB 30 O

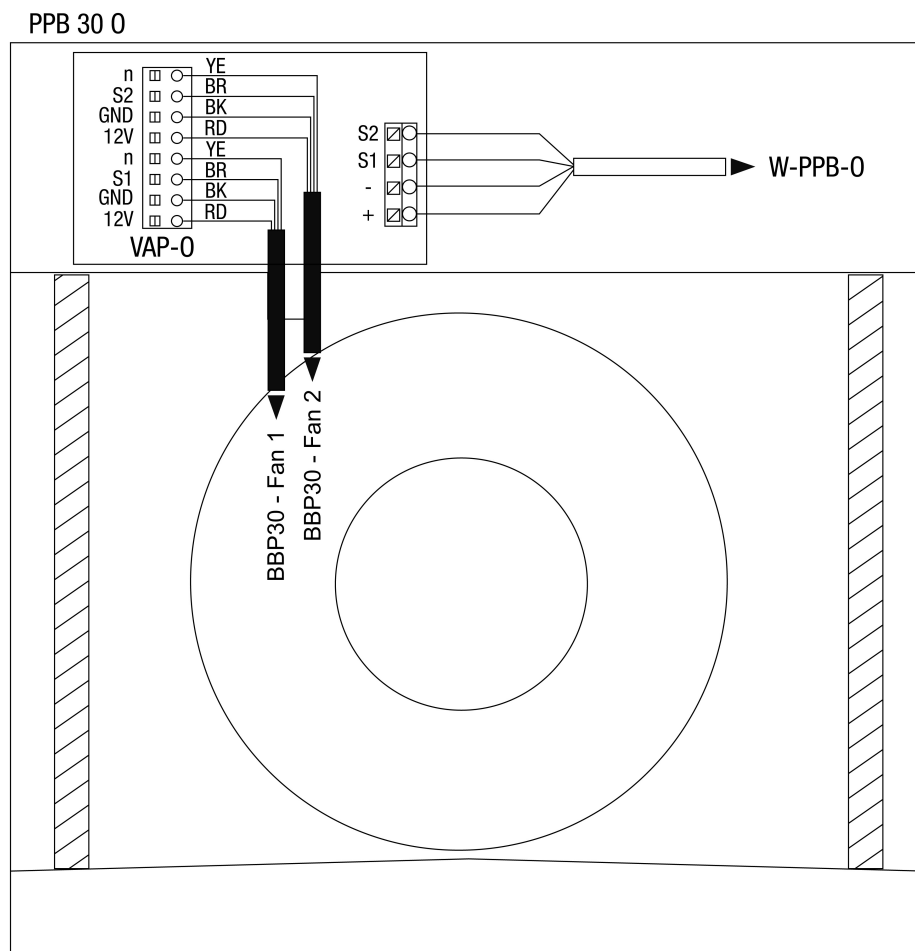

PPB 30 O - Szellőztető egység PPB 30 Objekt

VAP-O - ventilátor csatlakozó nyomtatott áramköri lap Objekt

PPB 30 - Fan 1 - csatlakozó vezeték ventilátor 1

PPB 30 - Fan 2 - csatlakozó vezeték ventilátor 2

W-PPB-O csatlakozó vezeték PPB 30 O az RLS 45 K / O-ra, ajánlott vezérlő vezeték J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Max. vezeték hossz a PPB 30 O-hoz, 25 m a csillagponttól.