

PP 45 K

RLS 45 K - Helyiség légállapot szabályozás PushPull 45 Komfort

PP 45 K - Szellőztető egység PushPull 45 Komfort

Fan 1.1 - Szellőztető egység 1, 1 készülékpár

Fan 2.1 - Szellőztető egység 2, 1 készülékpár

Fan 1.2 - Szellőztető egység 1, 2 készülékpár

Fan 2.2 - Szellőztető egység 2, 2 készülékpár

Fan 1.3 - Szellőztető egység 1, 3 készülékpár

Fan 2.3 - Szellőztető egység 2, 3 készülékpár

S1 - érintőgomb/kapcsoló kiegészítő funkció (elalvási-, intenzív, kiegyensúlyozatlansági- és biztonsági funkció)

UP-L - UP elosztó, szellőztető egység csatlakozó, az összes szellőztető egység csillag formájú csatlakoztatása az elosztóra

W-F1 - vezérlő vezeték Fan 1, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4 m.


W-F2 - vezérlő vezeték Fan 2, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. hossza az elosztóig: 4m.

W1.X - vezérlő vezeték szellőztető egység, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az elosztótól UP-L a szellőztető egységig PP 45: 25m.

W2.X - vezérlő vezeték szellőztető egység, ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az elosztótól UP-L a szellőztető egységig PP 45: 25m.

W3 - csatlakozó vezeték Bus (RS-485), ajánlott vezérlő vezeték J-Y (ST) Y 2x2x0,8mm. Max. vezeték hossz az érzékelőkig, RLS, LT-k és EnOcean modul: kb. 100m. Alternatív ez a csatlakozást Mod-Bus RTU interfésznek is használható.

PP 45 K

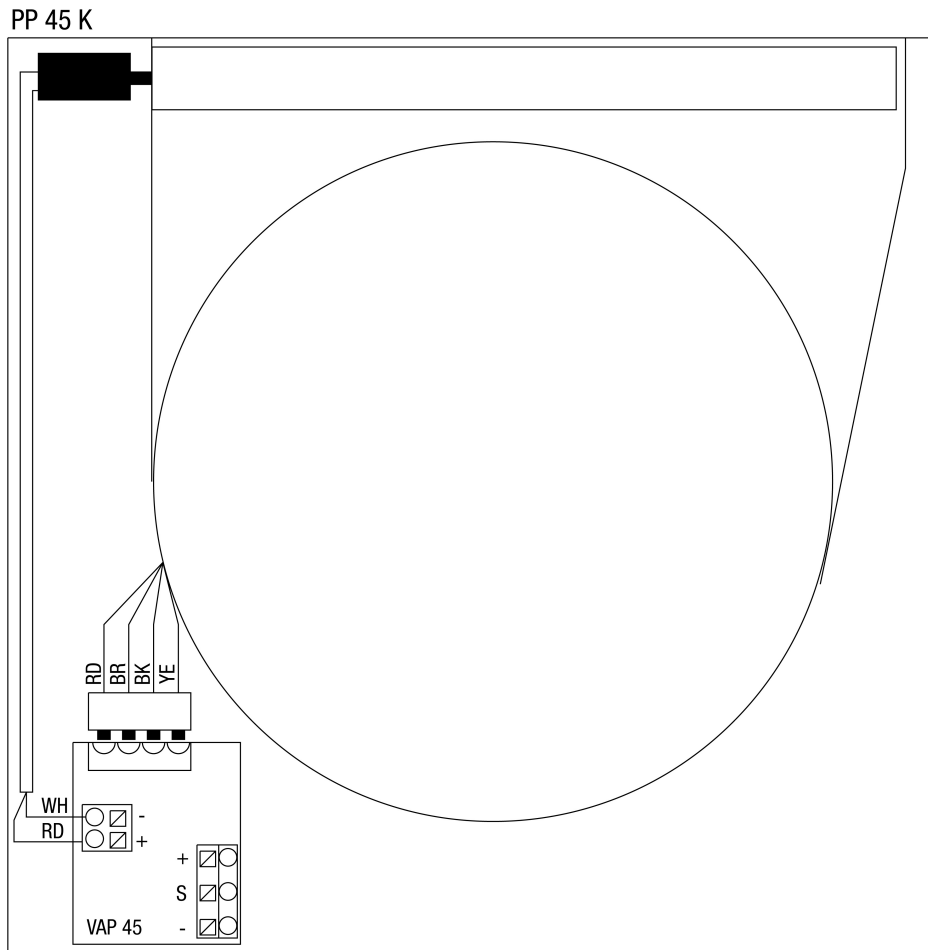

PP 45 K - szellőztető készülék PP 45 K
 VAP 45 - ventilátor csatlakoztató nyomtatott áramköri lap PP 45 K