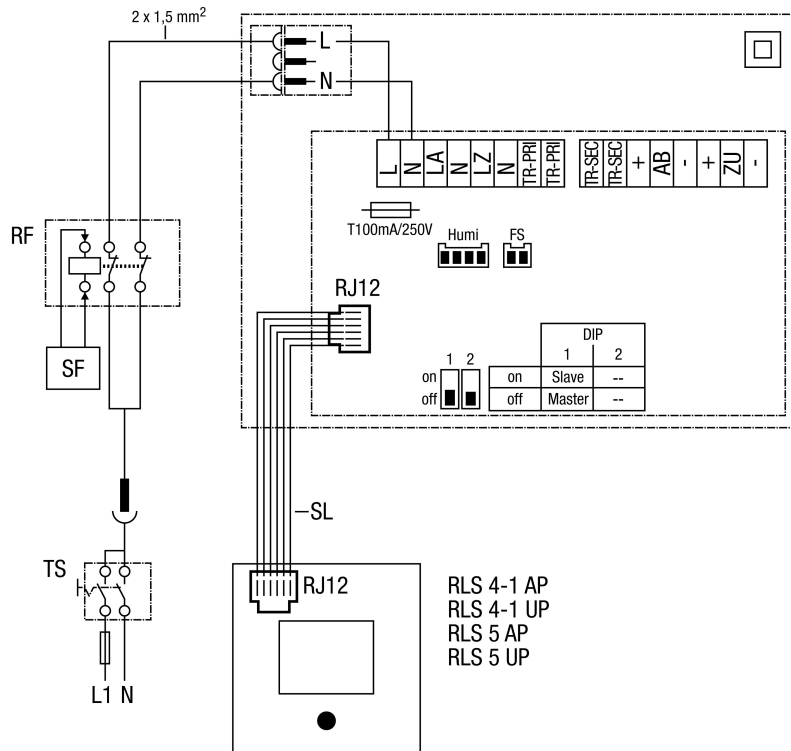


## RLS 5 UP

**Beszereleési készlet WRG 35-1-SE helyiség légállapot szabályozással RLS 4-1 vagy RLS 5**


RF - légszellőzős tűzhelyeknél a vásárlónak kell rendelkezésre állítania

SF - a tűzhely jele

TS - választókapcsoló a vásárló által, on/off switch, VDE 0700 T1 7.12.2


SL - 6- eres vezérlőkábel

Humi - páratartalom érzékelő, csak a WRG 35H-SE beszerelési készletnél csatlakoztatva

FS - fagyvédelem érzékelő, külön tartozék

## RLS 5 UP

## Beszerelési készlet WRG 35H-SE helyiség légállapot szabályozással RLS 5

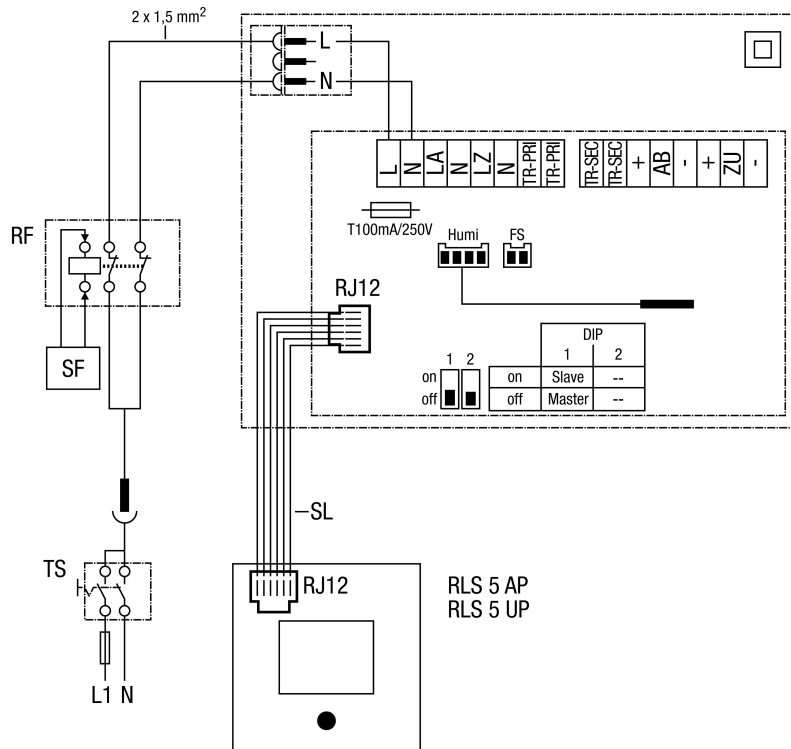

RF - légszellőzős tűzhelyeknél a vásárlónak kell rendelkezésre állítania

SF - a tűzhely jele

TS - választókapcsoló a vásárló által, on/off switch, VDE 0700 T1 7.12.2

SL - 6- eres vezérlőkábel

Humi - páratartalom érzékelő

FS - fagyvédelem érzékelő, külön tartozék