



## WS 300 Flat L

A - szellőztető készülék WS 300 Flat

A1 - elektronika beillesztés

A2 - vezérlés KWL

B - egyszerű BDE RLS 1 WR

B2-B5 - párhuzamos csatlakozás max. 5 RLS 1 WR

BT1 – Komfortos BDE RLS T1 WS

W1 - csatlakozókábel 230 V AC

W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS 1 WR, pl. LIYY 6 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W2 - árnyékolt vezérlő vezeték (az építető által), helyiség légállapot szabályozás RLS T1 WS, pl. LIYY 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

W5 - csatlakozókábel PTC fűtésérzékelő

W7 - csatlakozókábel átkötőmotor

S1 - készülék kapcsoló gomb

M1 - levegő elszívó-/ levegő kivezető ventilátor

M2 - külső levegő-/légbevezető ventilátor

M3 - átkötőmotor

T-LET - hőmérsékletérzékelő légbelépés (külső levegő)

T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő

T-ZUL - hőmérsékletérzékelő beáramló levegő

S-ABL - kombi érzékelő elszívott levegő

N - hálózat

O - opció

ZUL - beáramló levegő

ABL - elszívott levegő

H - fűtésérzékelő

K - kontaktus


S - érzékelők

D - digitális

F - érzékelő

BY - átkötés

BYM - átkötőmotor

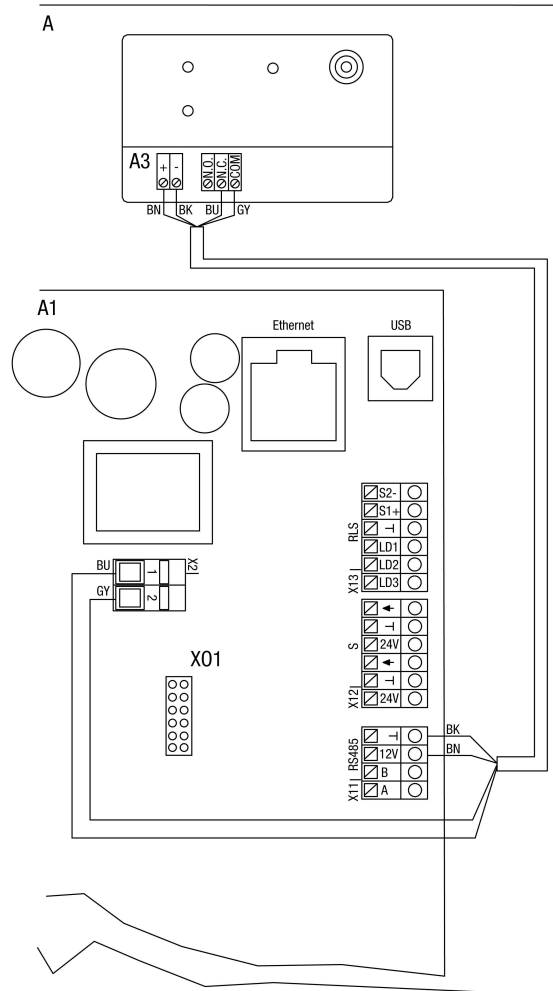

- A - szellőztető készülék WS 300 Flat
- A1 - elektronika beillesztés
- A2 - vezérlés KWL
- GS - káros gáz érzékelő ams KombiALARM
- S - érzékelők
- A3 - 12V DC kimenet