


DRH 20-5

Stała temperatura pokojowa


Pomiar temperatury przy pomocy wbudowanego czujnika w ETL 16 P lub DTL 16 P

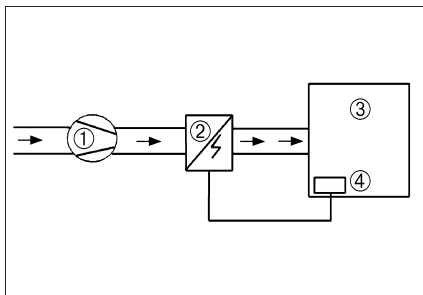

- ① Wentylator
- ② Elektryczna nagrzewnica powietrza
- ③ Pomieszczenie
- ④ ETL 16 P, DTL 16 P


Stała temperatura nawiewanego powietrza z czujnikiem kanałowym FL 30 P

Ograniczenie maksymalnej temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy czujnika kanałowego FL 30 P

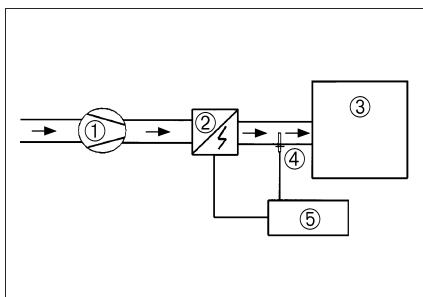

- ① Wentylator
- ② Elektryczna nagrzewnica powietrza
- ③ Pomieszczenie
- ④ FL 30 P czujnik kanałowy
- ⑤ ETL 16 P


Stała temperatura pomieszczenia z czujnikiem temperatury pomieszczenia FR 30 P

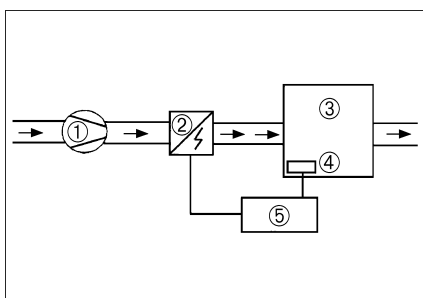

- ① Wentylator
- ② Elektryczna nagrzewnica powietrza
- ③ Pomieszczenie
- ④ FR 30 P czujnik temperatury pomieszczenia
- ⑤ ETL 16 P

DRH 20-5

Stała temperatura pomieszczenia z czujnikiem temperatury pomieszczenia FR 30 P i czujnikiem kanałowym FL 30 P

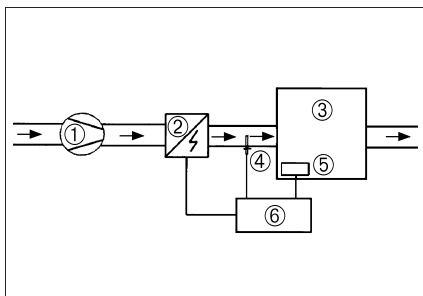

- ① Wentylator
- ② Elektryczna nagrzewnica powietrza
- ③ Pomieszczenie
- ④ FL 30 P czujnik kanałowy
- ⑤ FR 30 P czujnik temperatury pomieszczenia
- ⑥ DTL 16 P