



## DRH 40-12 R

**Pozycja montażowa w systemie rur**

W grafice jest podany montaż elektrycznej nagrzewnicy powietrza w systemie wentylacyjnym. Jest tu szczególnie pokazane zastosowanie komponentów (czujnik temperatury, czujnik różnicy ciśnień).

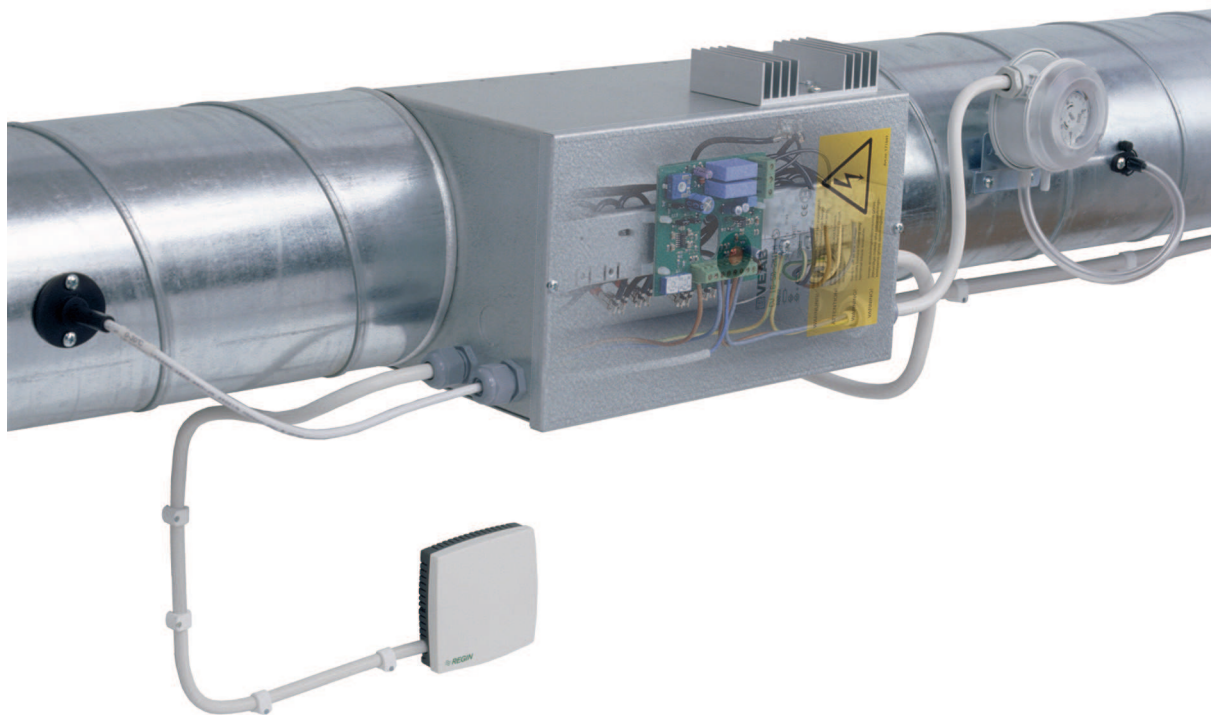

- ① Czujnik kanałowy FL 30 P (zawarty w zakresie dostawy)
- ② Czujnik temperatury pomieszczenia FR 30 P (zawarty w zakresie dostawy)
- ③ Elektryczna nagrzewnica powietrza ze zintegrowanym regulatorem
- ④ Czujnik różnicy ciśnień DW 100
- ⑤ Rura

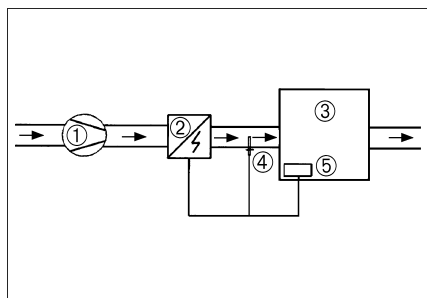**Stała temperatura pomieszczenia z czujnikiem temperatury pomieszczenia FR 30 P i czujnikiem kanałowym FL 30 P**


- ① Wentylator
- ② Elektryczna nagrzewnica powietrza ze zintegrowanym regulatorem
- ③ Pomieszczenie
- ④ FL 30 P czujnik kanałowy
- ⑤ FR 30 P czujnik temperatury pomieszczenia