


## DZR 25/2 B Ex e

### Montaż w kanale wentylacyjnym

- Zalecana odległość od następczej kształtki wynosi minimum 3-5 x średnicę rury "D"
- Przy przewężeniu średnicy: Średnica rury "d" = max. 0,75 x średnicy rury "D", kąt nachylenia 6-8 st.

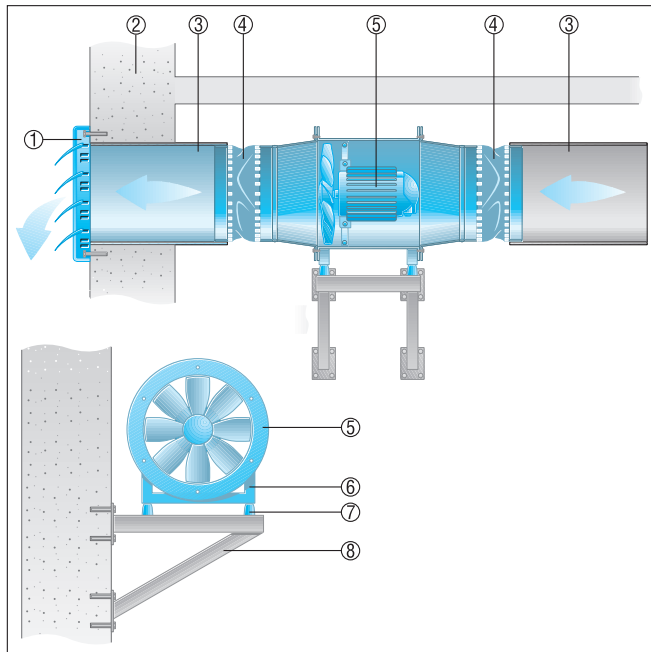

- ① Żaluzja, sterowaną strumieniem powietrza
- ② Ściana zewnętrzna
- ③ Kanał wentylacyjny, zapewnia inwestor
- ④ Złączka elastyczna ELA..-Ex
- ⑤ Wentylator
- ⑥ Stopy montażowe FU (1 kpl.)
- ⑦ Amortyzator drgań GP
- ⑧ Wspornik, zapewnia inwestor