


TH 16

TH 16 w połączeniu z przełącznikiem obrotowym DS 10 i wentylatorem

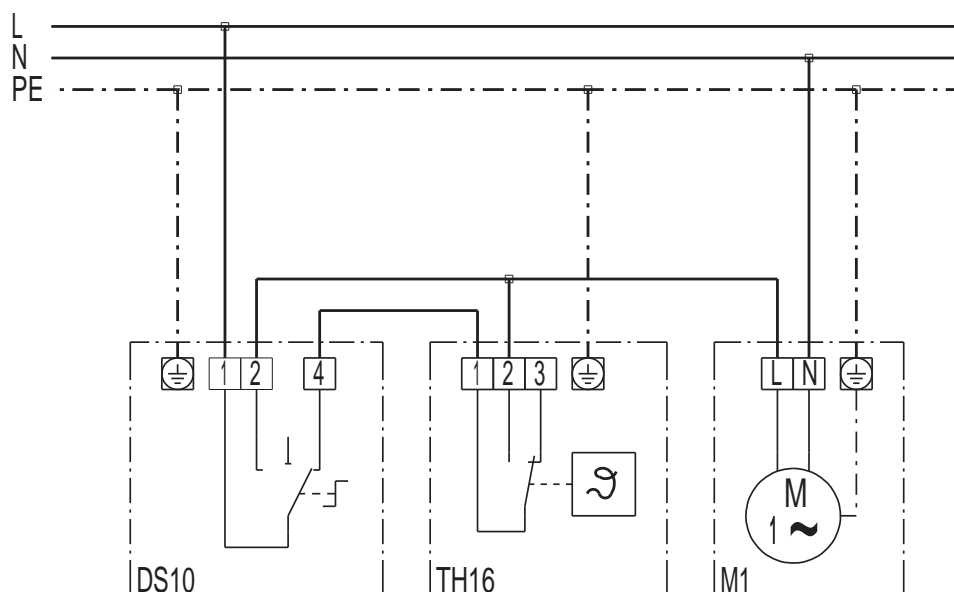

DS 10 - przełącznik obrotowy
2 - praca ciągła
4 - regulacja
TH 16 - termostat
M1 - wentylator