


## DRH 20-5

### Стабильная температура помещения


Измерение температуры посредством встроенного датчика в ETL или DTL 16 P.

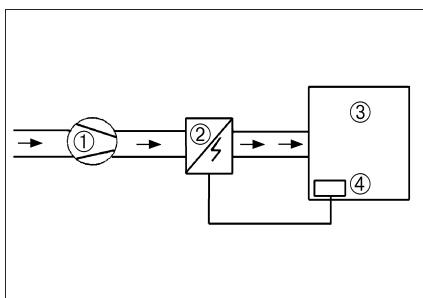

- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ ETL 16 P, DTL 16 P


### Стабильная температура приточного воздуха с помощью канального датчика FL 30 P

Ограничение максимальной температуры приточного воздуха с помощью канального датчика FL 30 P

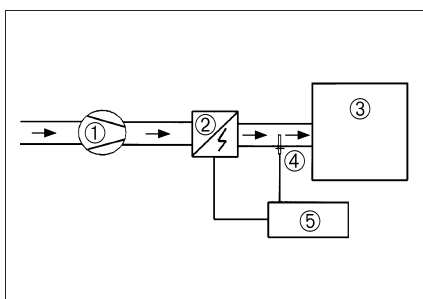

- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ Канальный датчик FL 30 P
- ⑤ ETL 16 P


### Стабильная температура помещения с канальным датчиком FR 30 P

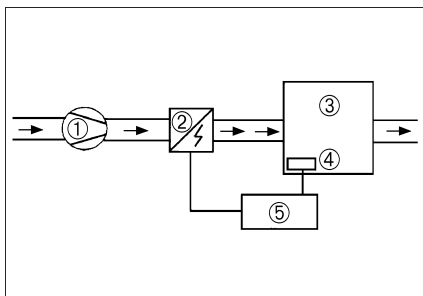

- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ Комнатный датчик FR 30 P
- ⑤ ETL 16 P

### Стабильная температура помещения с датчиком помещения FR 30 P и канальным датчиком FL 30 P

# DRH 20-5

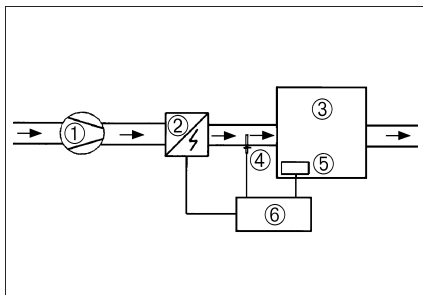

- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер
- ③ Помещение
- ④ Канальный датчик FL 30 P
- ⑤ Комнатный датчик FR 30 P
- ⑥ DTL 16 P