


## DRH 25-9 R


### Ситуация встраивания в трубную систему

В графике представлена установка электрокалорифера в вентиляционную систему. В частности, показано использование компонентов (датчик температуры, реле перепада давления).

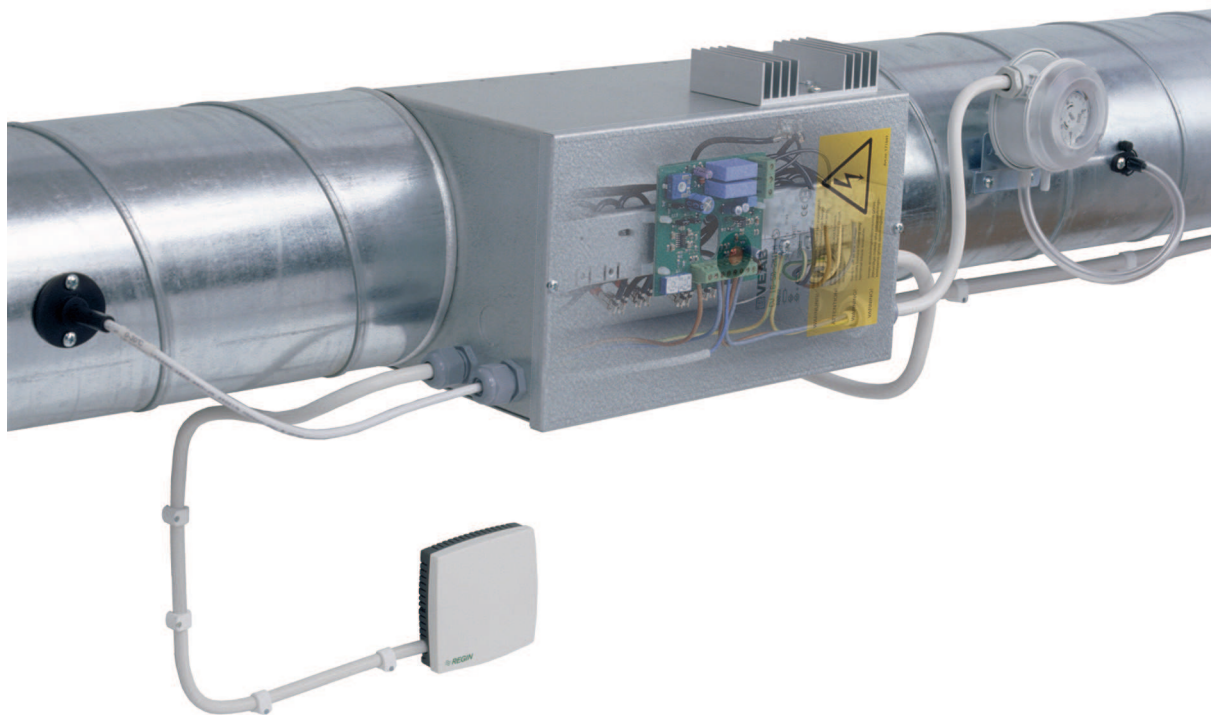

- ① Канальный датчик FL 30 P (входит в объем поставки)
- ② Канальный датчик FL 30 P (входит в объем поставки)
- ③ Электрокалорифер со встроенным регулятором
- ④ Реле перепада давления DW 1000
- ⑤ Труба

### Стабильная температура помещения с датчиком помещения FR 30 P и канальным датчиком FL 30 P

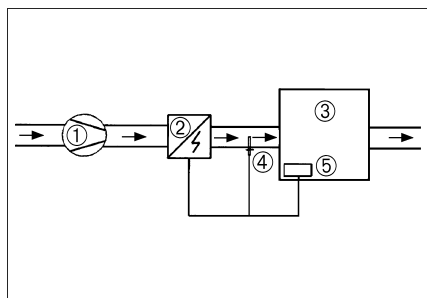

- ① Вентилятор
- ② Электрокалорифер со встроенным регулятором
- ③ Помещение
- ④ Канальный датчик FL 30 P
- ⑤ Комнатный датчик FR 30 P