

RLS 45 O – вентиляционный контроллер PushPull 45 Objekt

PPB 30 O – вентиляционный блок PushPull Balance 30 Objekt

X 1.1 - RLS - клемма присоединения к сети

X 1.2 - RLS - клемма подключения Fan/Bus


UP-L – распределитель скрытого монтажа с присоединением к вентиляционным блокам, все вентиляционные блоки присоединяются к распределителю в форме звезды

W-F1 – кабель управления Fan 1, рекомендуемый кабель управления J-Y (ST) Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина до распределителя 4 м.

W-F2 – кабель управления Fan 2, рекомендуемый кабель управления J-Y (ST) Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина до распределителя 4 м.

W1.X – кабель управления вентиляционного блока, рекомендуемый кабель управления J-Y (ST) Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина кабеля от распределителя UP-L до вентиляционного блока PP 45 = 25 м.

W3 – соединительный кабель Bus (RS-485), рекомендуемый кабель управления J-Y (ST) Y 2x2x0,8 мм. Макс. длина кабеля до датчиков, RLS, LTs ок. 100 м. В качестве альтернативы можно использовать это соединение как интерфейс Mod-Bus RTU.

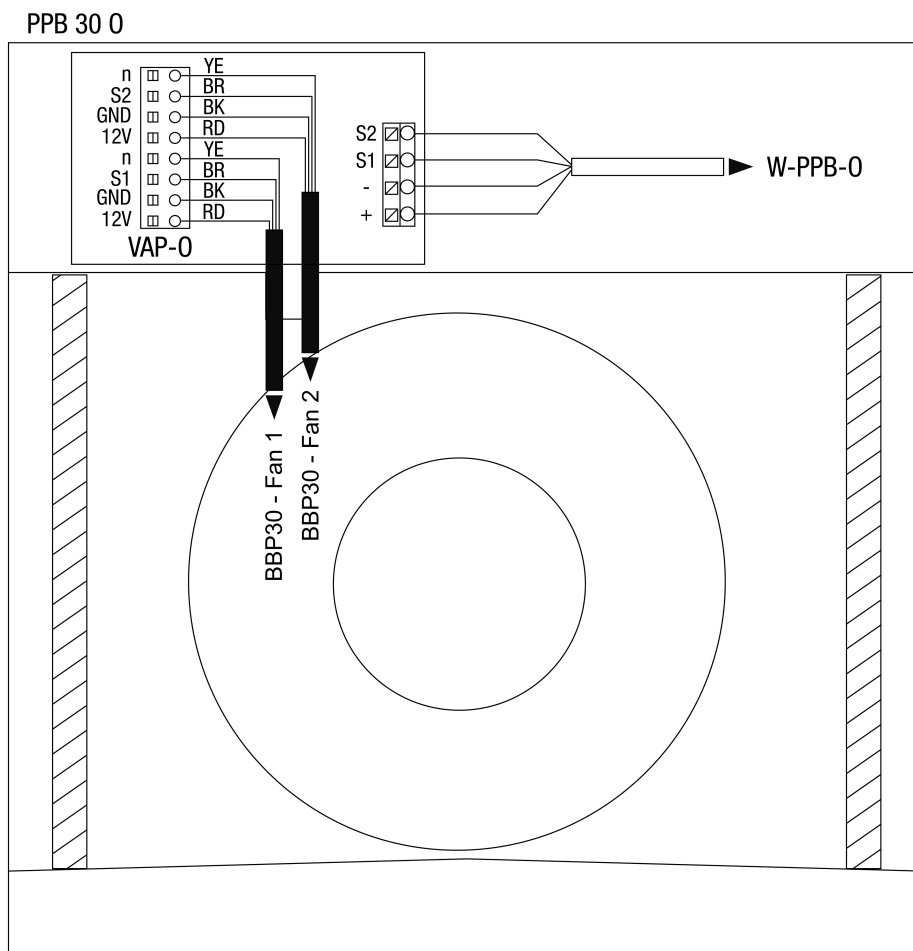

PPB 30 O – вентиляционный блок PPB 30 Objekt

VAP-O - плата подключения вентилятора Objekt

PPB 30 - Fan 1 - соединительный кабель вентилятор 1

PPB 30 - Fan 2 - соединительный кабель вентилятор 2

W- PPB-O - соединительный кабель PPB 30 O для RLS 45 K / O, рекомендуемый кабель управления J-Y(ST)Y 2x2x0,8 мм<sup>2</sup>. Макс. длина кабеля до PPB 30 O, 25 метров от средней точки.