# Trio QZ-AL

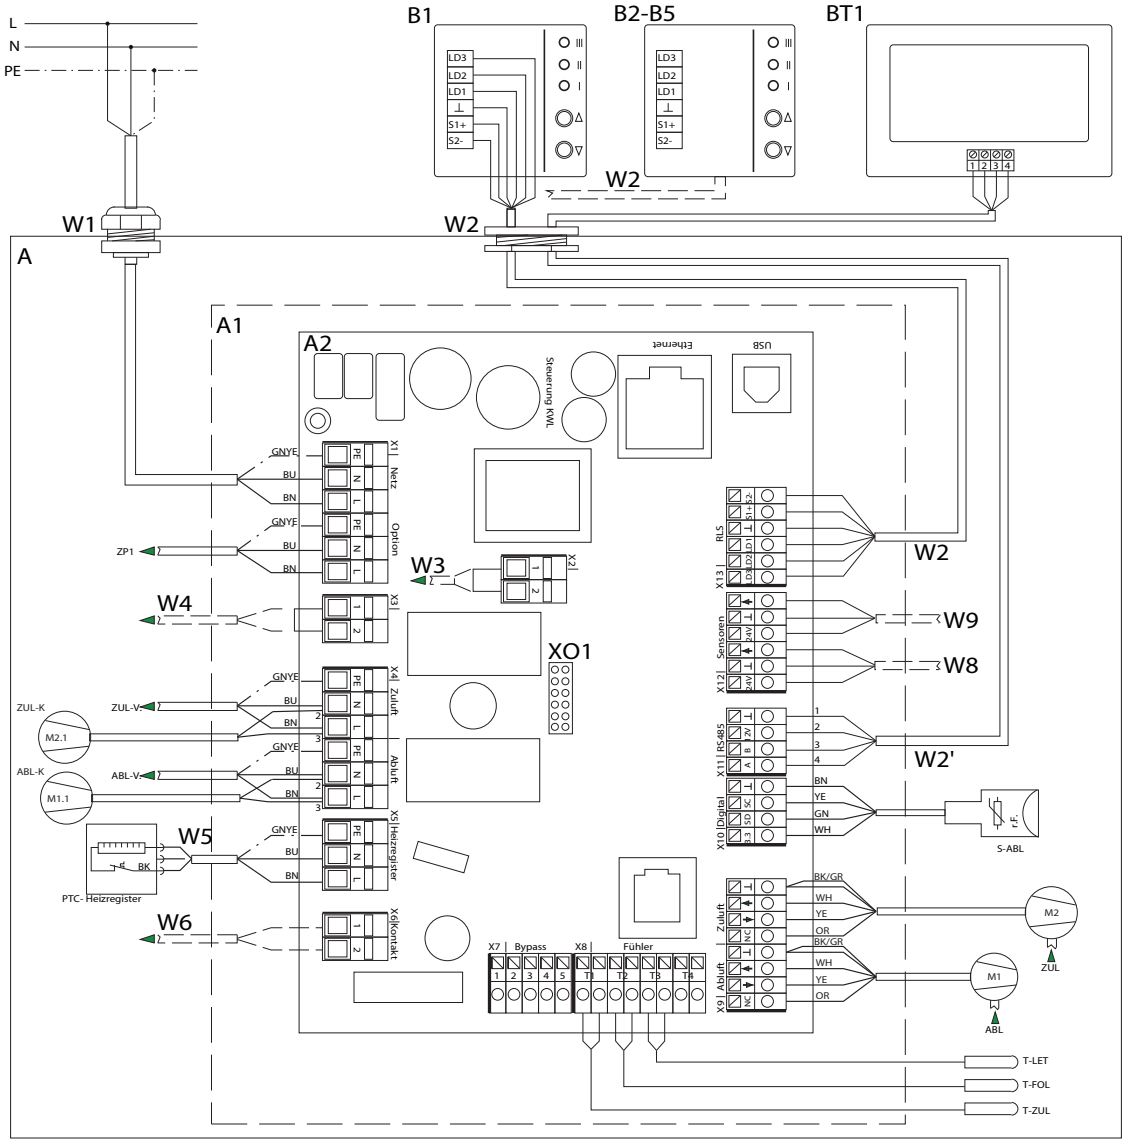
L
N
PE
B1
B2-B5
BT1
LD3
LD2
LD1
S1+
S2-
W1
W2
A
A1
A2
Steuerung KWL
Ethernet
USB
X1 Netz
Option
GNYE
BU
BN
ZP1
W3
X2
W4
X3
XO1
X4 Zuluft
Abluft
ZUL-K
ZUL-V
M2.1
ABL-K
ABL-V
M1.1
W5
X5 Heizregister
PTC- Heizregister
BK
W6
X6 Kontakt
X7 Bypass
X8 Fühler
T1
T2
T3
T4
RLS
X13
Sensoren
X12
W9
W8
X11 RS-485
X10 Digital
W2'
BN
YE
GN
WH
S-ABL
r.F.
Zuluft
Abluft
BK/GR
OR
M2
ZUL
M1
ABL
T-LET
T-FOL
T-ZUL