


WS 120 Trio LR

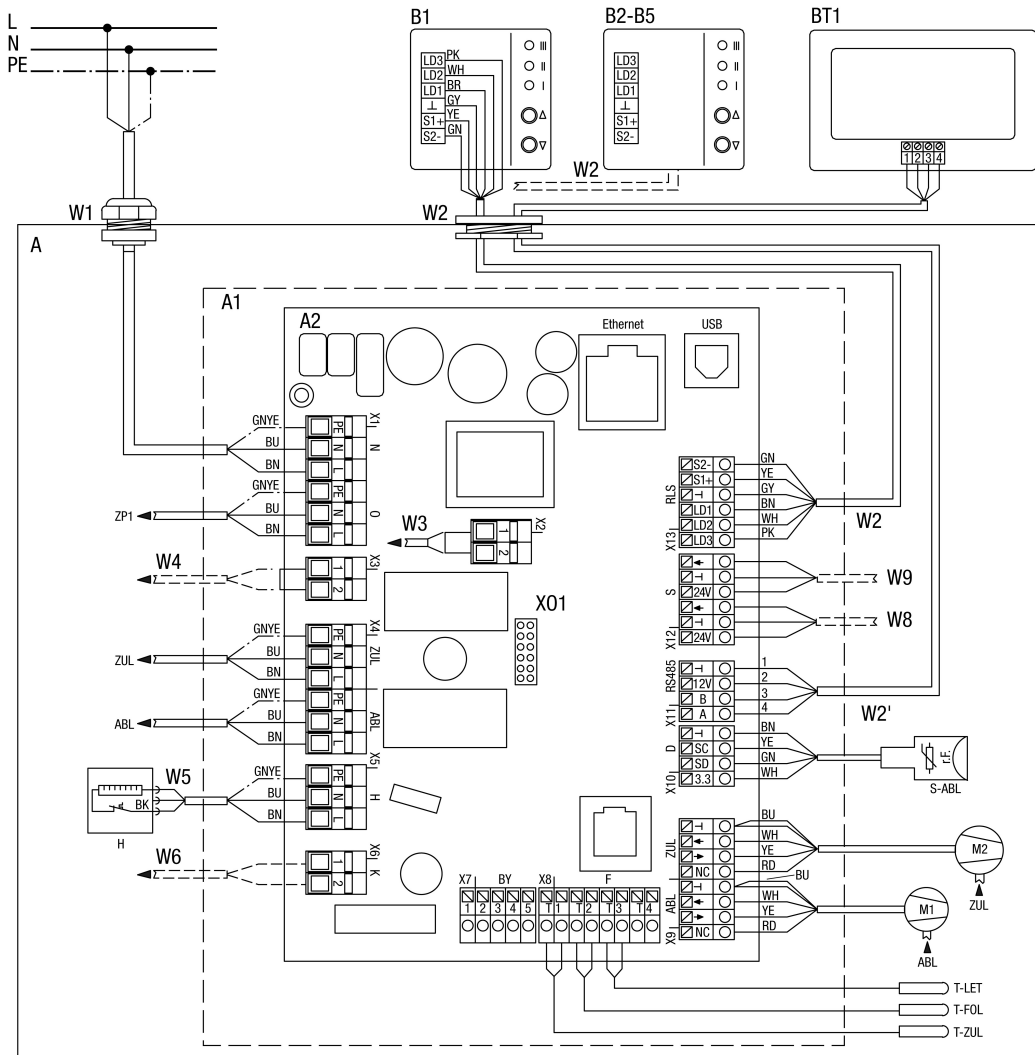

WS 120 Trio LR

- A — вентиляционный прибор WS 120 Trio
 - A1 - вставной электронный блок
 - A2 - система управления вентиляцией жилья
 - B — одиночный BDE RLS 1 WR
 - B2–B5 — параллельное присоединение макс. 5 RLS 1 WR
 - BT1 — BDE RLS T1 WS «Комфорт»
 - W1 - присоединительный провод 230 В пер.тока
 - W2 — экранированная линия управления (обеспечивается заказчиком) вентиляционного контроллера RLS 1 WR, например, LIYY 6 x 0,34 мм²
 - W2 — экранированная линия управления (обеспечивается заказчиком) вентиляционного контроллера RLS T1 WS, например, LIYY 4 x 0,34 мм²
 - W5 - присоединительный провод калорифера предварительного нагрева PTC
 - S1 - переключатель прибора
 - M1 - вентилятор вытяжного / удаляемого воздуха
 - M2 - вентилятор наружного / приточного воздуха
 - T-LET — датчик температуры на впуске воздуха (наружный воздух)
 - T-FOL - датчик температуры удаляемого воздуха
 - T-ZUL - датчик температуры приточного воздуха
 - S-ABL - комбинированный датчик вытяжного воздуха
 - N - сеть
 - O - опция
 - ZUL - приточный воздух
 - ABL - вытяжной воздух
 - H - калорифер
 - K - контакт
 - S - датчики
 - D - цифровой
 - F - датчик
 - BY - байпас
-